

1


2

3

4

5

RZUT PARTERU 1:100

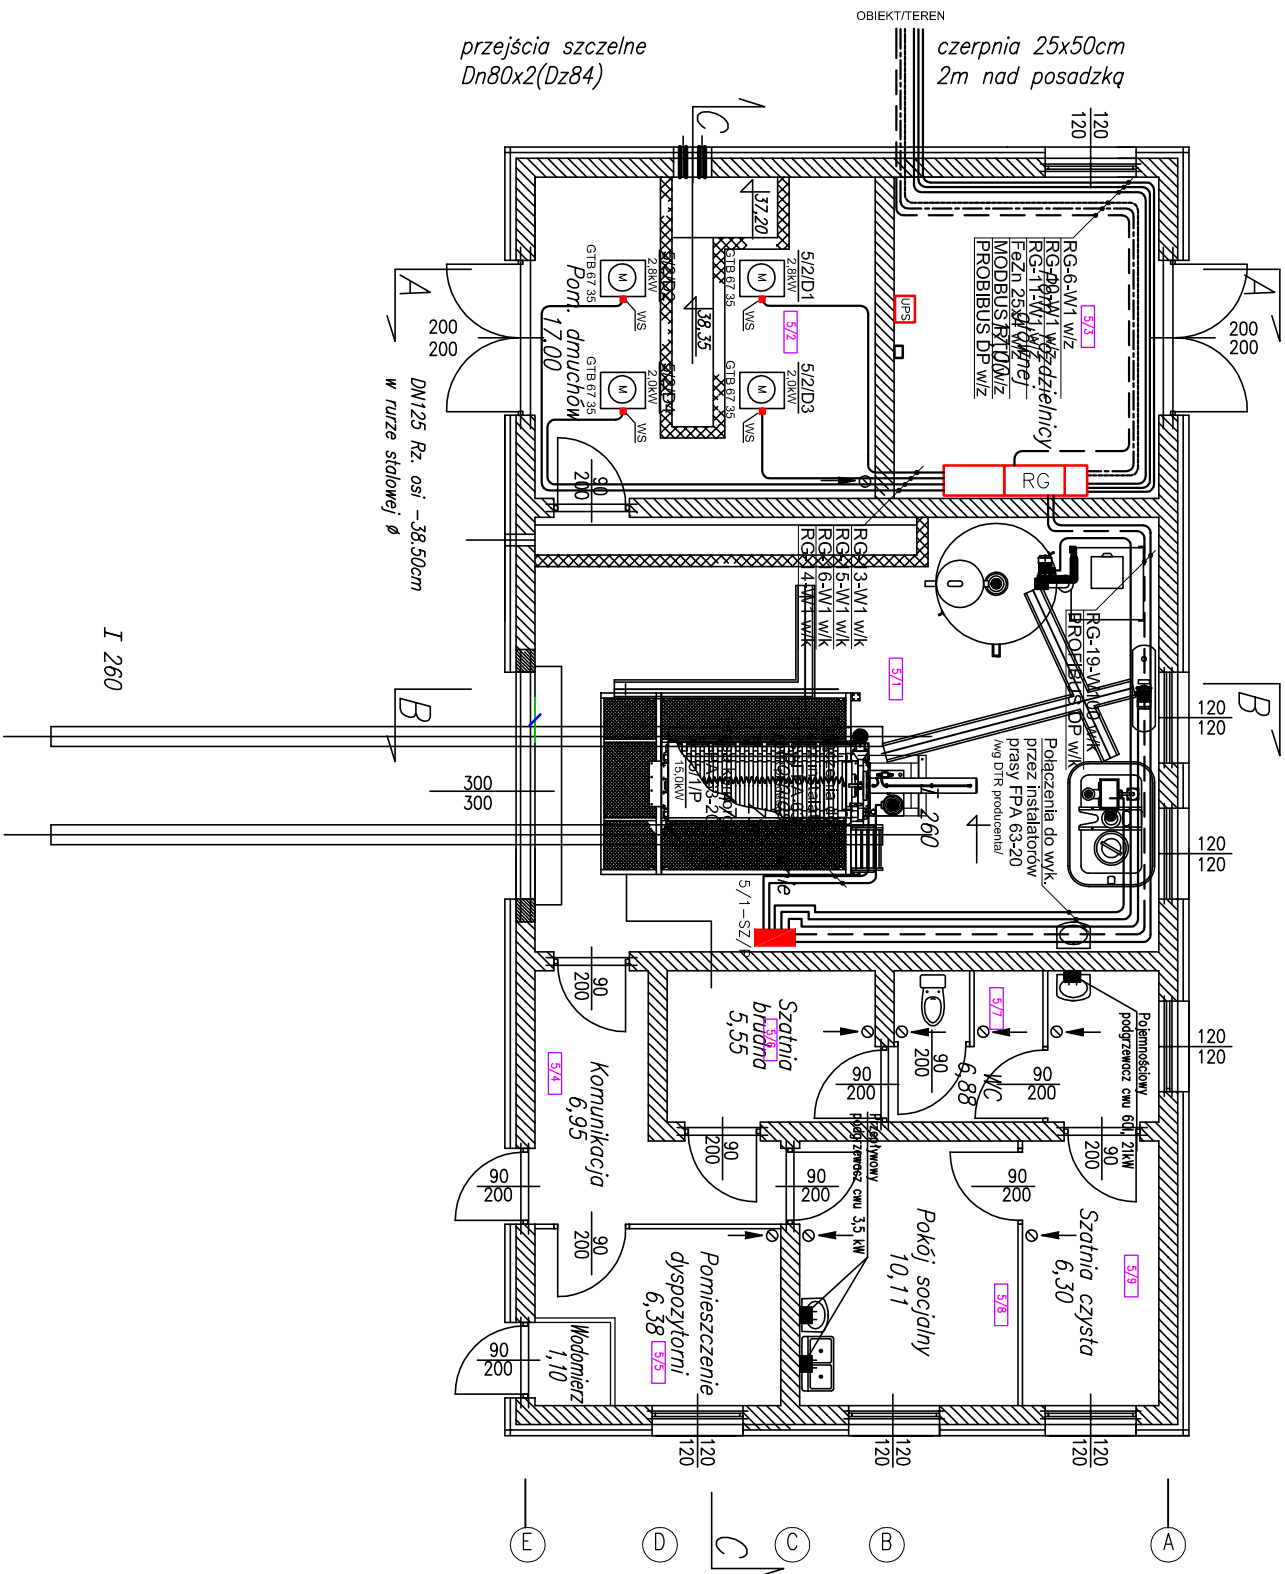

LEGENDA:

5/1-SZ/P - skrzynka zasilająco-sterująca prasy FPA 63-20
WS - wyłącznik serwisowy typu 3LD2064-OTB51, prod.: "SIEMENS"

OBJAŚNIENIA:

p/t - przewód/kabel prowadzony pod tynkiem
n/t - przewód/kabel prowadzony na tynkowo
w/k - przewód/kabel prowadzony w listwie lub korycie
w/z - kabel prowadzony w ziemi

ECOKUBE

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128-134, 90-527 Łódź

Inwestor: Gmina Malechowo, 76-142 Malechowo 22A

Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach oraz przebudowa wodociągu w Niemicy

Branża: elektryczna
projekt PB+PW

Tytuł rysunku: Plan zasilania urządzeń technologicznych oraz AKPIA - budynek wielofunkcyjny

Skala: 1:100
Data: 10.2013

inż. Janusz Warzecha

Nr uprawnień: ŁOD/0249/PODE/04

Podpis:

Nr rysunku:

Sprawdził: mgr inż. Tomasz Bara

Nr uprawnień: 187/01/MŁ

E3-05