


Uwagi:
1. Szafkę sterowniczo-zasilającą zmontować w szafce typu "Atantic"; IP 65 o wym.: 800x800x400 wg katalogu "Legrand"

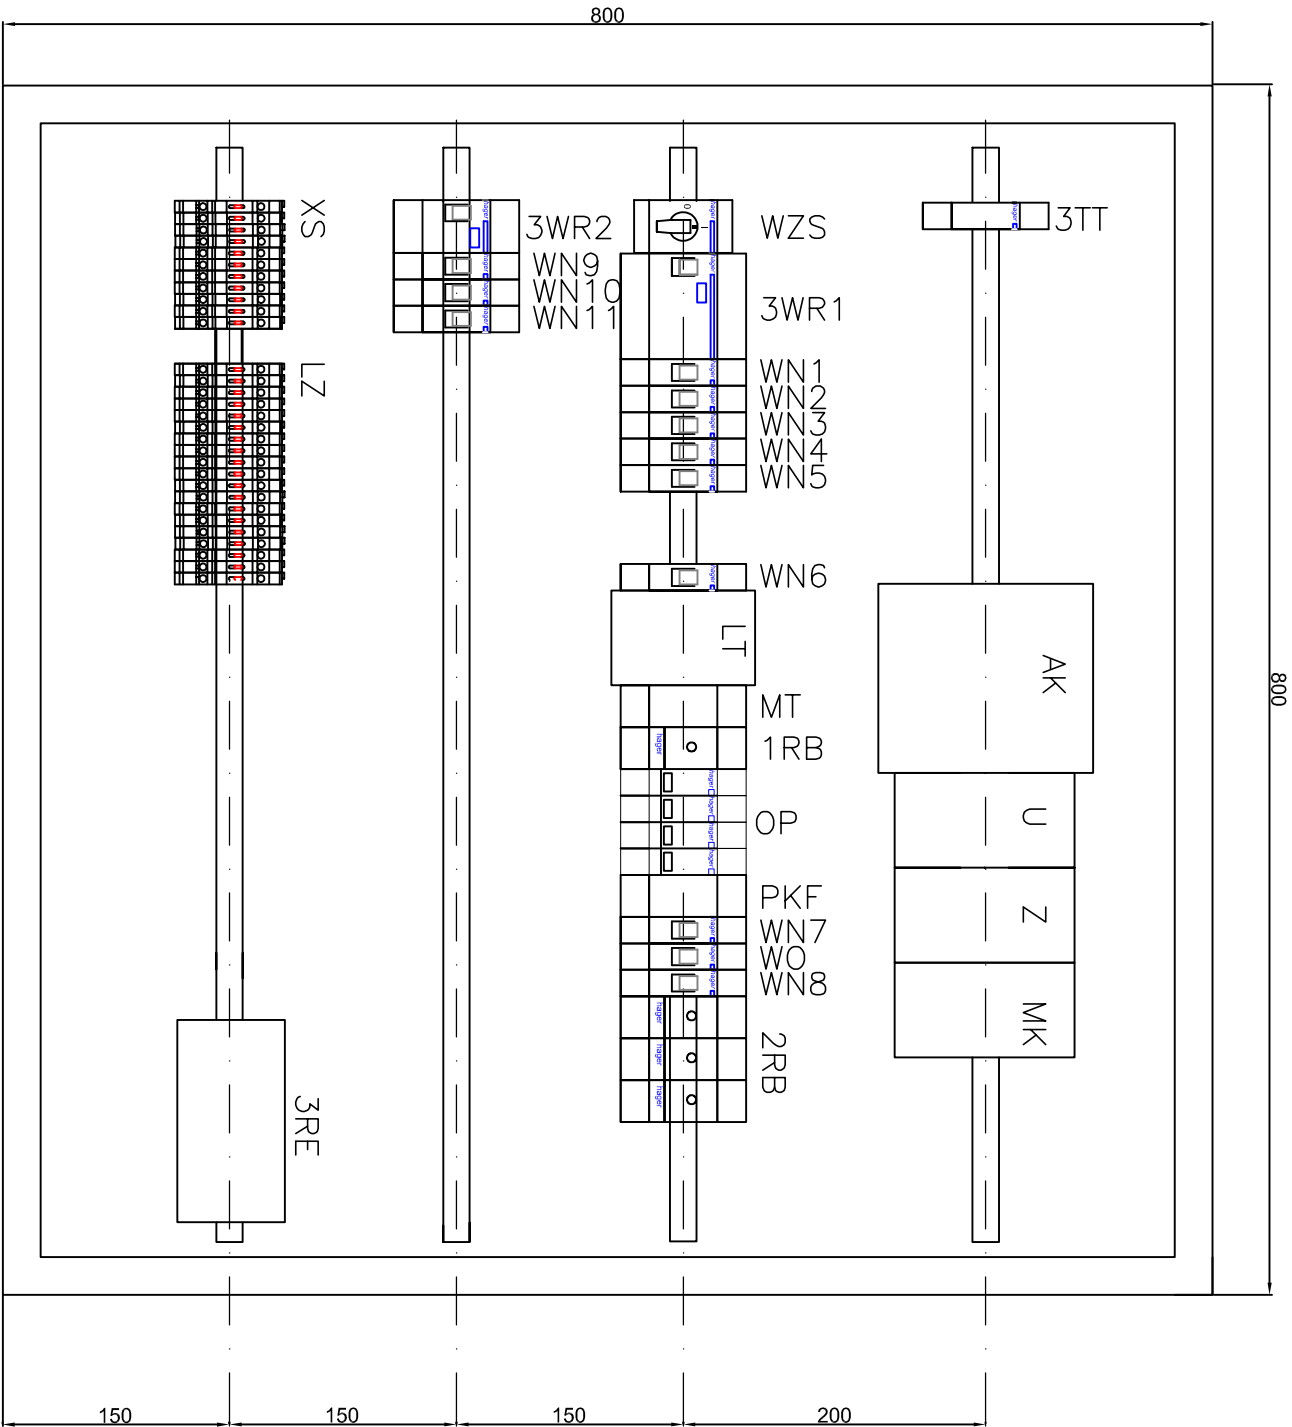

Inwestor:		Gmina Malechowo, 76-142 Malechowo 22A	
Nazwa inwestycji:		Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach oraz przebudowa wodociągu w Niemicy	
Tytuł rysunku:		Szafa sterowania miejscowego Osadnika Imhoffa 3.SMM - rozmieszczenie aparatury	
Projektował:		inż. Janusz Warzecha	
Sprawdził:		mgr inż. Tomasz Bara	
Nr uprawnień:		ŁOD/0249/POOE/04	
Nr uprawnień:		187/01/WŁ	
Podpis:			
Data:		10.2013	
Faza:		projekt PB+PW	
Branża:		elektryczna	
Nr rysunku:		E4-14	