


Uwagi:

1. Szafkę sterowniczo-zasilającą zmontować w szafce typu "Atlantic"; IP 65 o wym.: 800x800x400 wg katalogu "Legrand"

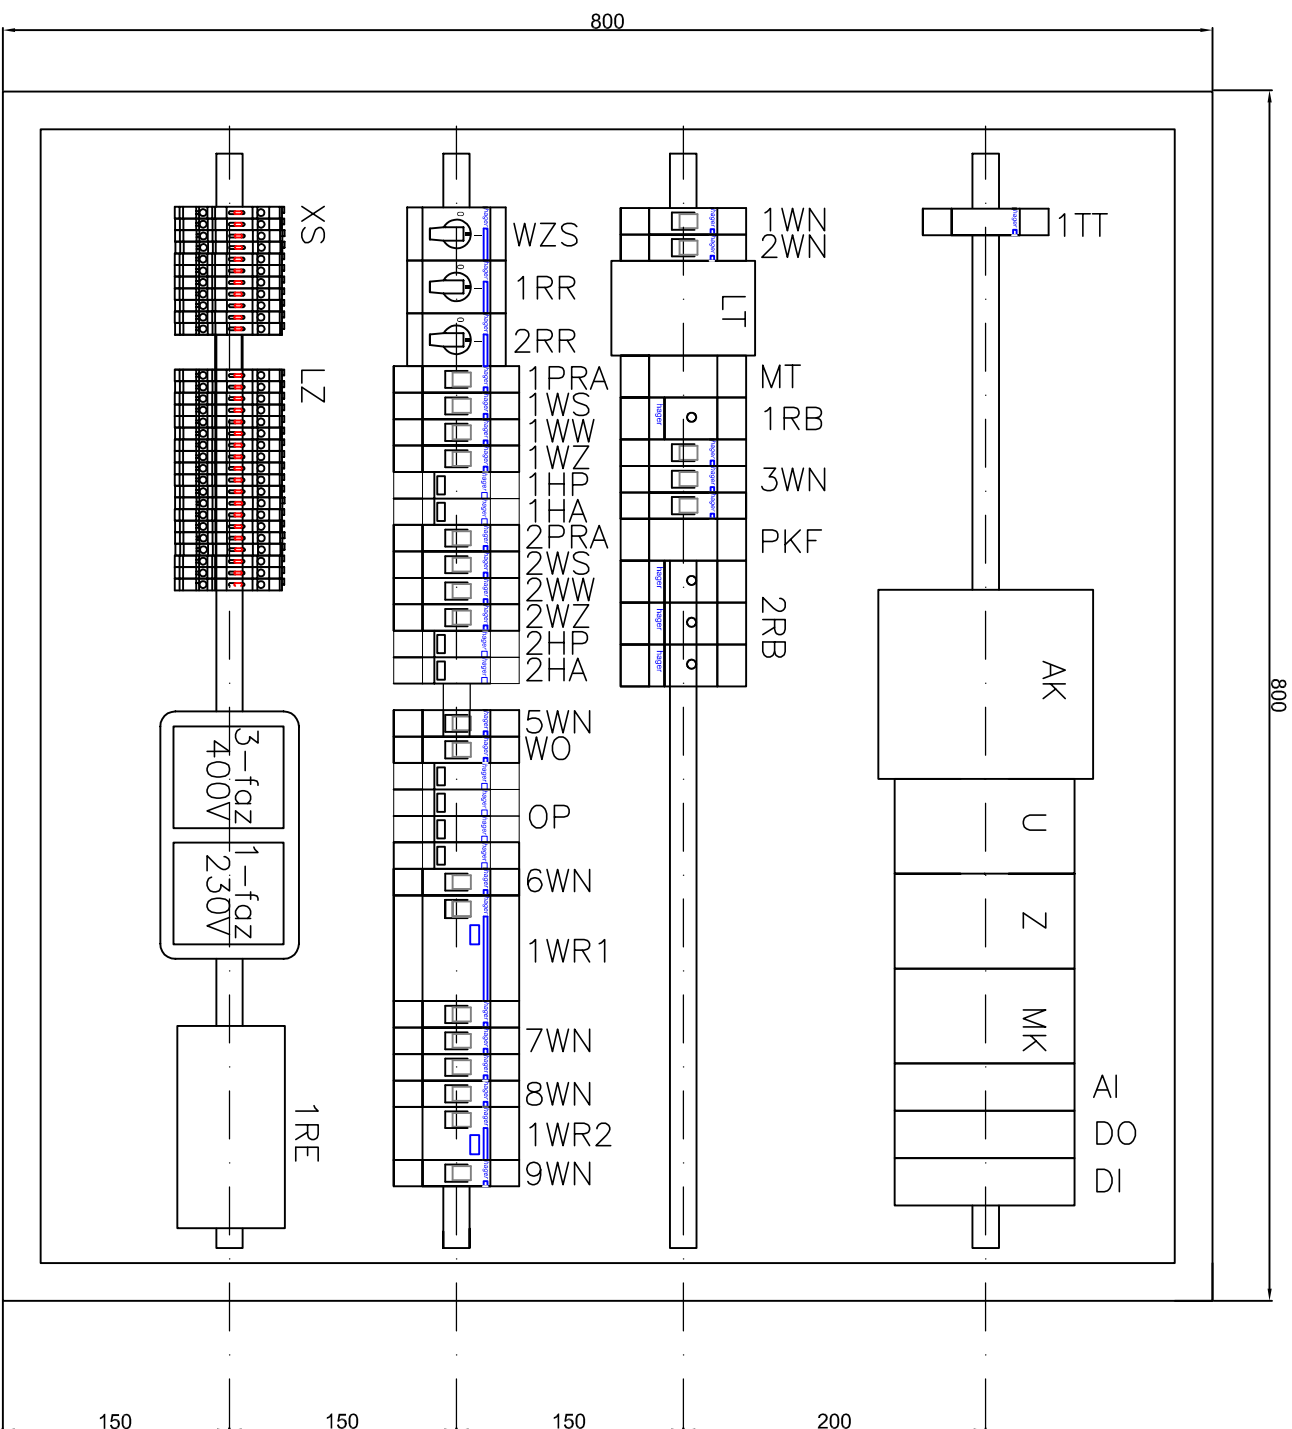

<h1>ECOKUBE</h1> <div>TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA</div> <div>Ecokube Sp. z o.o. ul. Wdłaczńska 12B-134, 90-527 Łódź</div>			
<div>Investor: Gmina Malechowo, 76-142 Malechowo 22A</div>			
<div>Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach oraz przebudowa wodociągu w Niemicy</div>		<div>Branża: elektryczna</div>	<div>Faza: projekt PB+PW</div>
<div>Tytuł rysunku: Szafa sterowania miejscowego pomp 1.SMM - rozmiesszczenie aparatury</div>	<div>Skala: 10.2013</div>	<div>Data: 10.2013</div>	
<div>Projektowali: inż. Janusz Warzecha</div>	<div>Nr uprawnień: Ł.O.D/0249/PO.OE/04</div>	<div>Podpis:</div>	<div>Nr rysunku: E4-10</div>
<div>Sprawdził: mgr inż. Tomasz Bara</div>	<div>Nr uprawnień: 187/01/WŁ</div>		