


# Lokalizacja pojedynczego zbiornika i szafki gazowej.

## Odległości bezpieczeństwa i strefy zagrożenia wybuchem

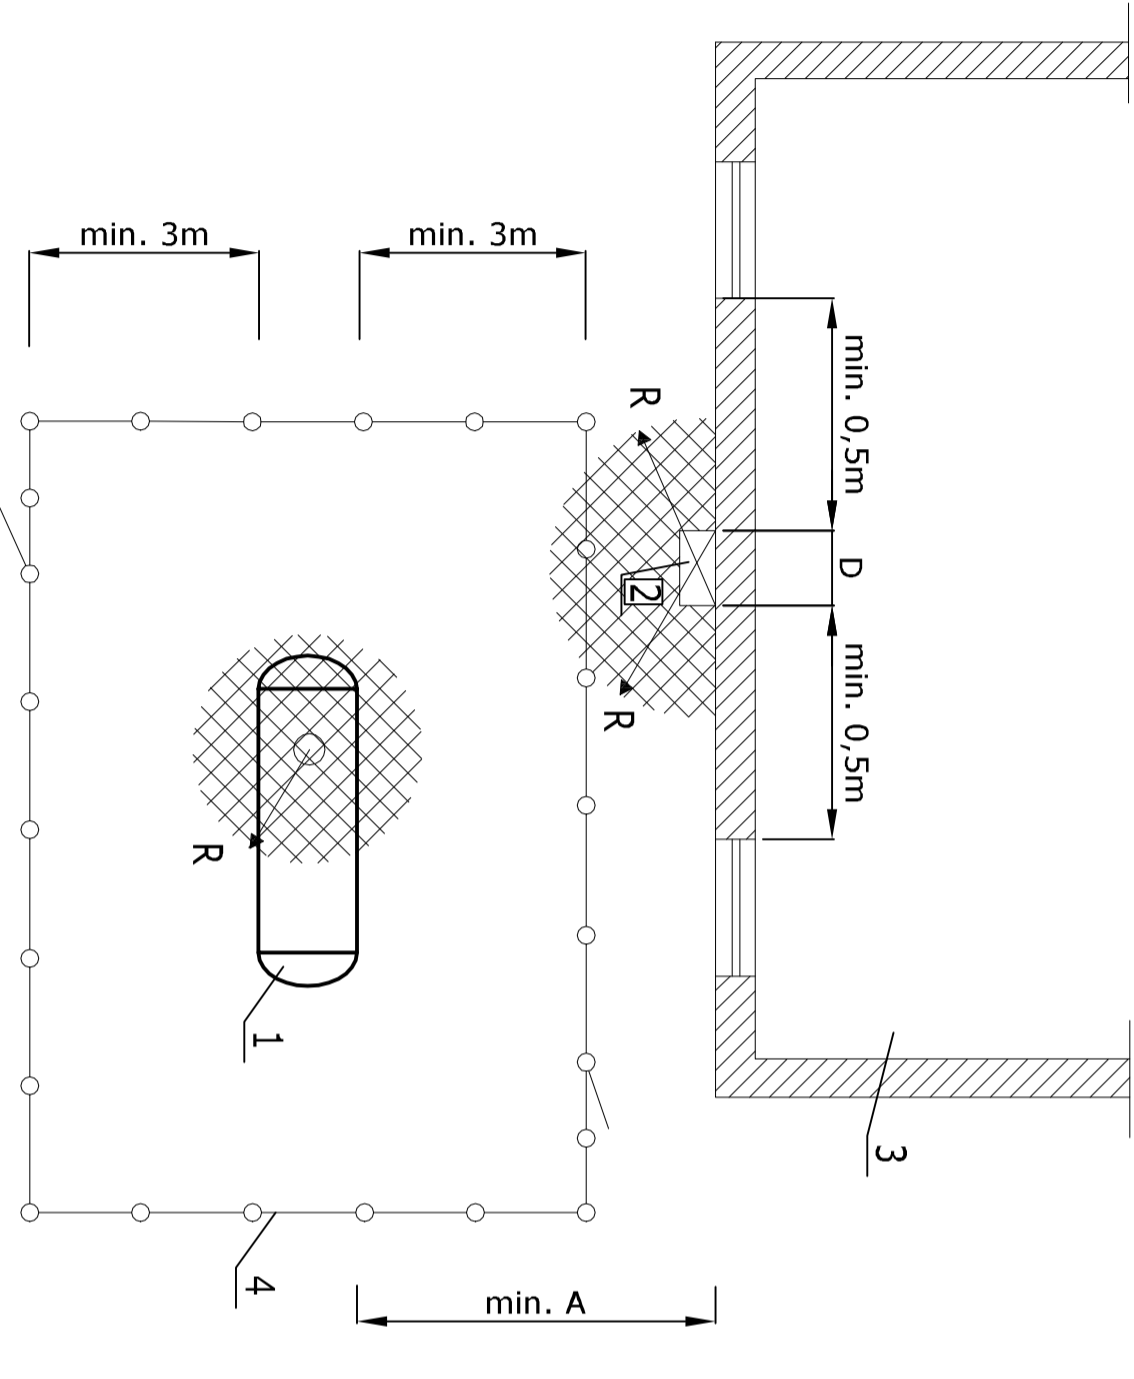

DROGA

OZNACZENIA:

- 1 - Podziemny zbiornik na paliwo płynne o pojemności 2700 l.
- 2 - Szafka gazowa.
- 3 - Budynek mieszkalny lub użyteczności publicznej.
- 4 - Lokalizacja ewentualnego ogrodzenia.
- R - Strefy zagrożenia wybuchem Z<sub>2</sub>; R=1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworów, otworów rewizyjnych, reduktorów.
- A - Odległości bezpieczeństwa.
- B,C - Wymiary zbiorników.

Poj. zbiornika	2700L
Wymiary [m]	
A	1,0
B	1,25
C	2,55
D	0,5

PROJEKT BUDOWLANY			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – DOM WIEJSKI W OSTROWCU, Dz. Nr 409/81, 331/1, 335/18, - OBRĘB OSTROWIEC, GMINA MALECHOWO	SKALA	NR RYSUNKU
INWESTOR	GMINA MALECHOWO MALECHOWO 22 A, 76-142 MALECHOWO	---	S11
PRZEDMIOT RYSUNKU	ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA I STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM.	DATA	09.2017 r.
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mjr inż. Artur Kucharski	ZAP/0073/POOS/06	
BR. SANITARNA		ZAP/S/0318/04	
SPRAWDZIŁ:	mjr inż. Leszek Łatowski	UAN/U/7342/120/91	
BR. SANITARNA		ZAP/S/1475/01	