

LEGENDA:

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.

PCV, SN8, 200x5,9mm

Oznaczenie rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

PEHD 75x6,8mm

Oznaczenie rury kanalizacji sanitarnej tłocznej.

K1 - Komora pomp (przepompownia ścieków) min. 1500 mm.

Zb1 - Zbiornik - komora kraty koszowej min. 1500 mm.

Zb2 - Zbiornik - komora przepływomierza elektromagnetycznego min. 1200 mm.

Sodo - studnia napowietrzająco-odpiewietrzająca kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Sroz - Studzienka rozprężna min. DN600

Swł - Studzienka włączeniowa - istn. studzienka dn1200

S1 - Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.



S2, S3... S28 - studzienka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PPdn400

St. czyszczak - studnia czyszczak kanalizacji sanitarnej tłocznej

Zakres opracowania

- UWAGA
- Technologia wykonania robót sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - metodą przewiertu sterowanego. Na całej długości sieci zastosować rurę PEHD dn75x6,8mm.
 - Od węzła Zsb1 - k1 i Sroz do Swł wykonanie robót metodą tradycyjną.
 - Od węzła T1 do Sroz wykonanie robót metodą metodą przewiertu sterowanego.
 - Od węzła S1 (stu. włączeniowa) do S28 wykonanie robót metodą metodą przewiertu sterowanego.
 - Nie wyklucza się istnienia na terenie proponowanej trasy kanalizacji sanitarnej innych urządzeń podziemnych, które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
 - Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem prac mogących mieć na nie wpływ.

Nazwa organu prowadzącego państwo zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA SŁAWIEŃSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.3213.2011.930
Nazwa materiału zasobu	Mapa zasadnicza
Data wykonania kopii materiału zasobu	2023.01.12
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

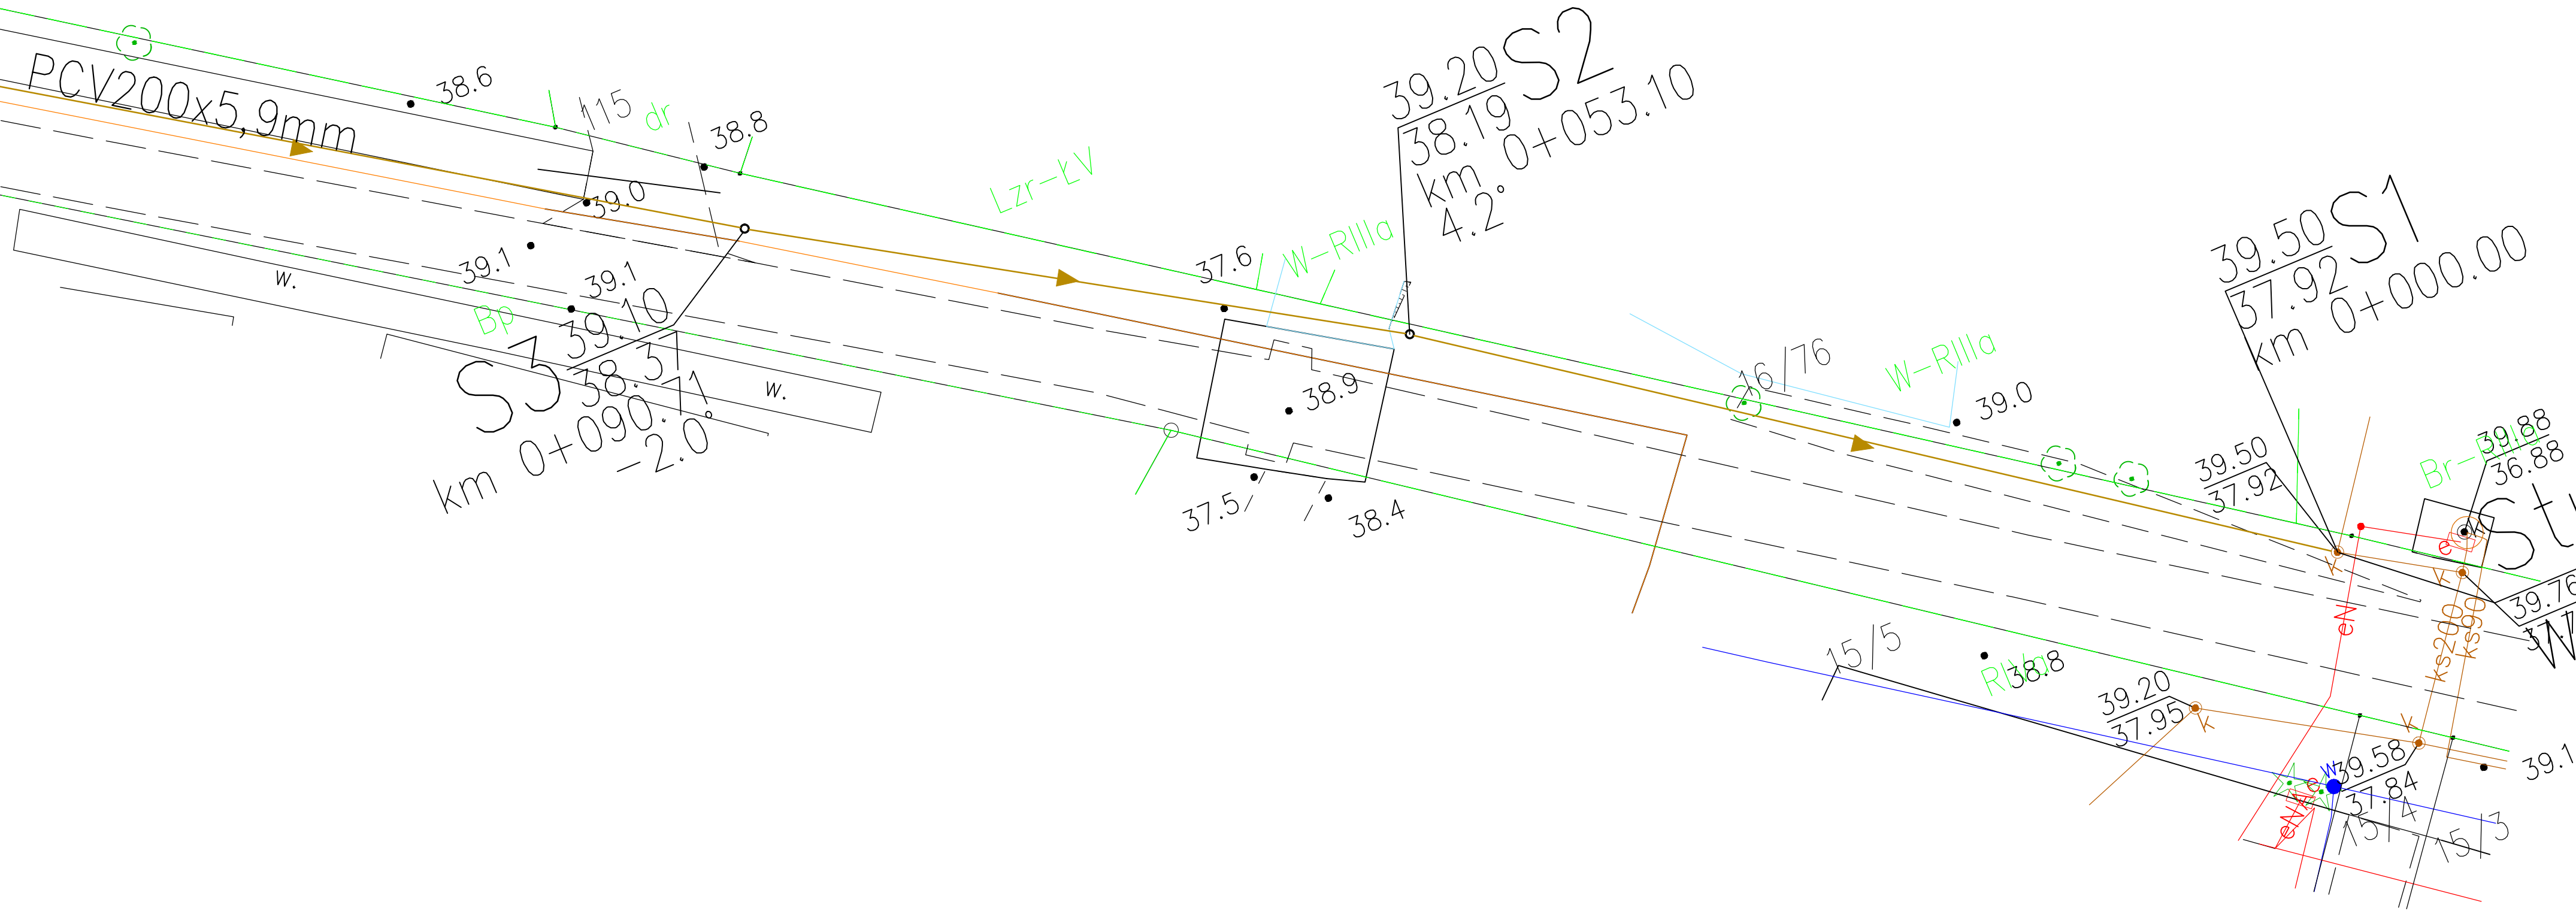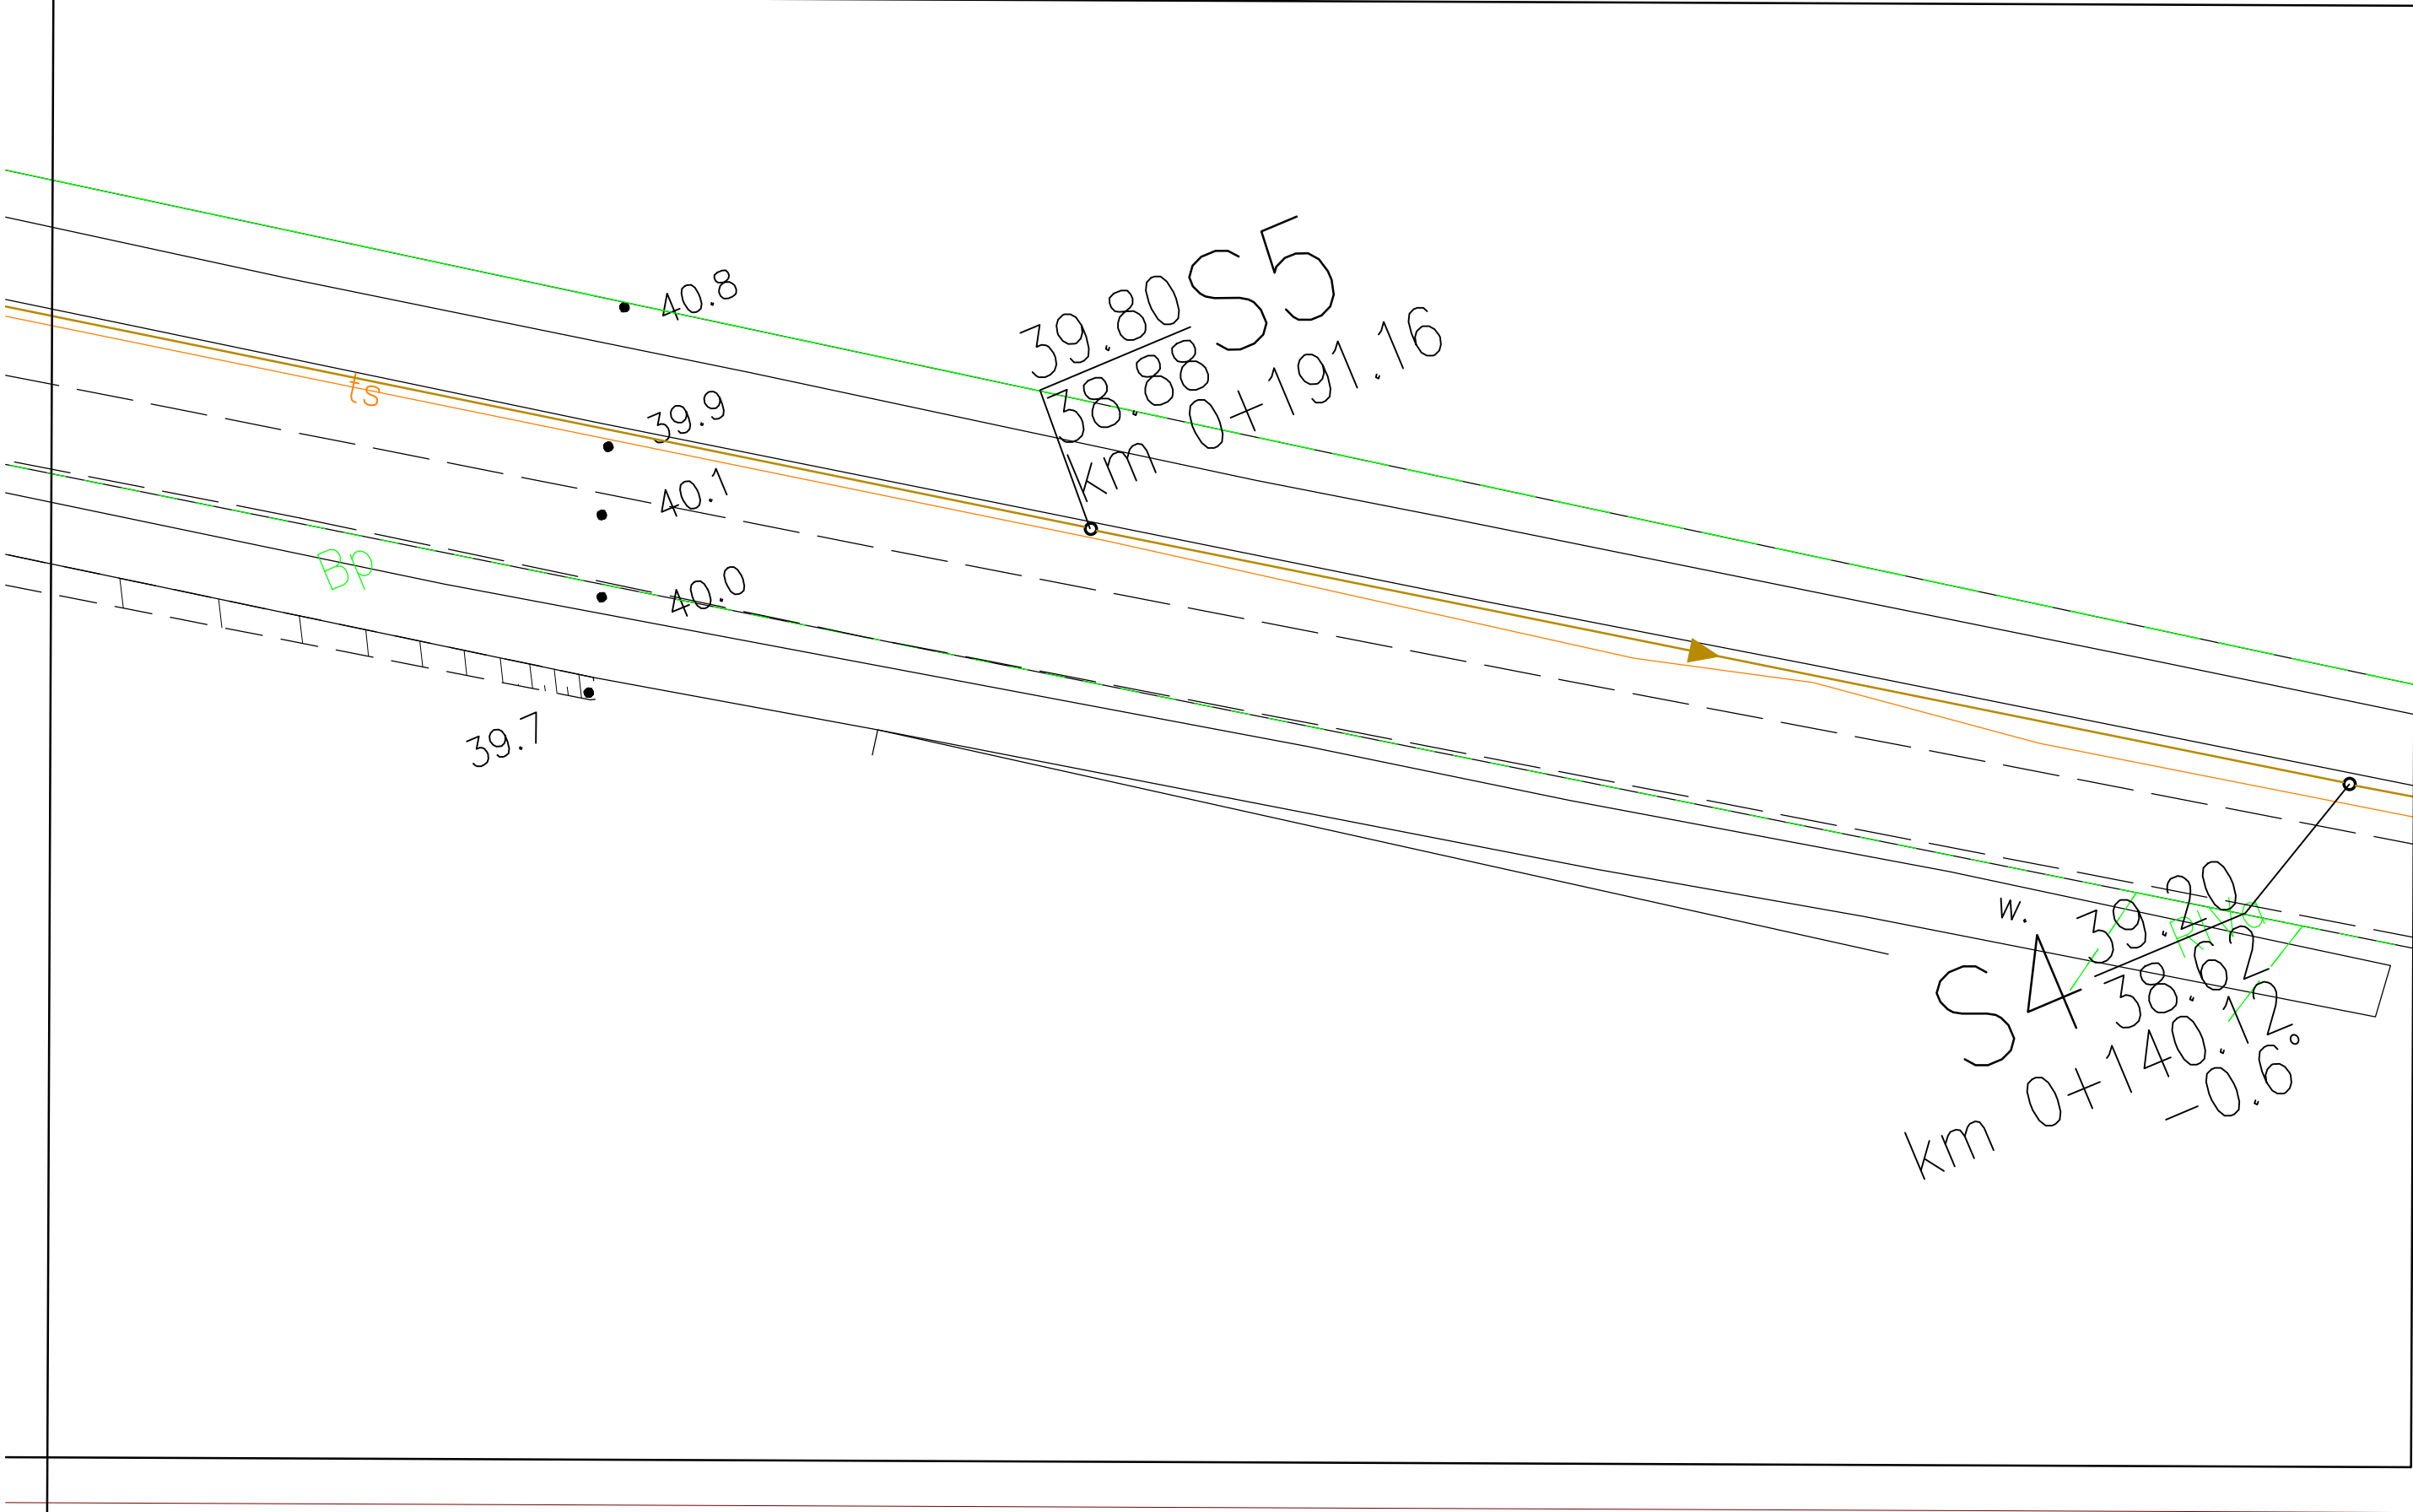

- KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Trasa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej.			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej			
INWESTOR: Gmina Malechowo, Malechowo 22 A, 76-142 Malechowo, woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, m. Malechowo,			
ADRES INWESTYCJI: - dz. nr 114; 42; 53; 98 obr. Ryszczewo; dz. nr 303; 285/3 obr. Karwice;			
OPRACOWAŁ: dr inż. Rafał SCHMIDT		Podpis:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Wiesław POLCZYŃSKI		Podpis:	
Skala: 1:1000	Data: 24.02.2023 r.	Nr rys. 1	arkusz 9 z 9