
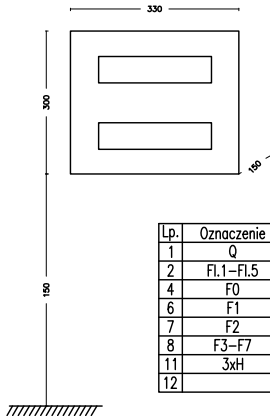


Tablica kotłowni TK

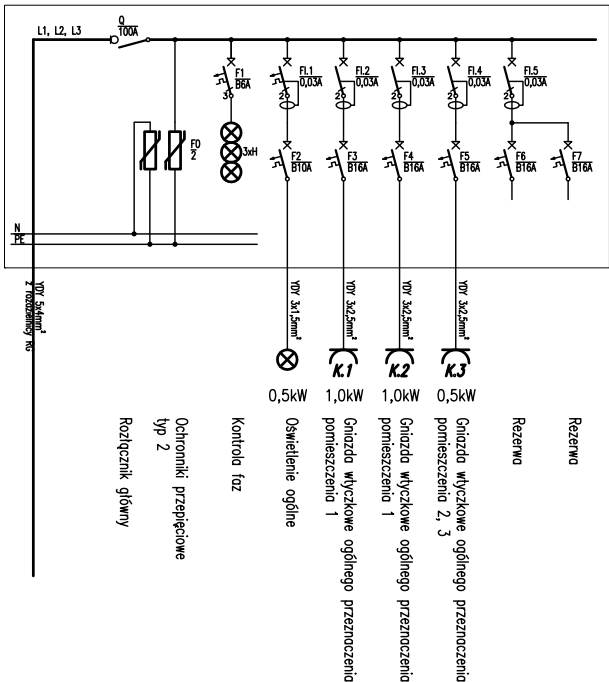

Lp.	Oznaczenie	Opis	ilość
1	Q	Rozłącznik izolacyjny 3-bieg., 100A	1 szt.
2	F1.1-F1.5	Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg., 25A, 0,03A	5 szt.
4	F0	Ochronnik przepięciowy typu 2, 4p	1 kpl.
6	F1	Wyłącznik nadmiarowoprądowy 3-bieg., B6A	1 szt.
7	F2	Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1-bieg., B10A	1 szt.
8	F3-F7	Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1-bieg., B16A	5 szt.
11	3xH	Lampki LED	1 szt.
12		Obudowa z drzwiczkami białymi, 300x330x150, 2x18 mod.	1 szt.

TREŚĆ RYSUNKU			
RZUT PRZYZIEMIA – SCHEMAT IDEOWY TABLICY TK			
Inwestor: Gmina Malechowo, Malechowo 22a, 76-042 Malechowo			STADIUM
OPRACOWAŁ: —			PB
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Juskiewicz			DATA
SPRAWDZIŁ: inż. Grazyna Kalita			09.2015
PROJEKT			NR RYSUNKU
ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI GORZYCA GM. MALECHOWO			E6