| Opis powierzchni terenu | pobocze dr. j. asf. | nawierzchnia asfaltowa |
|---|---|---|

dz. 308/1

# K–3.2

Podziałka 1:100/500

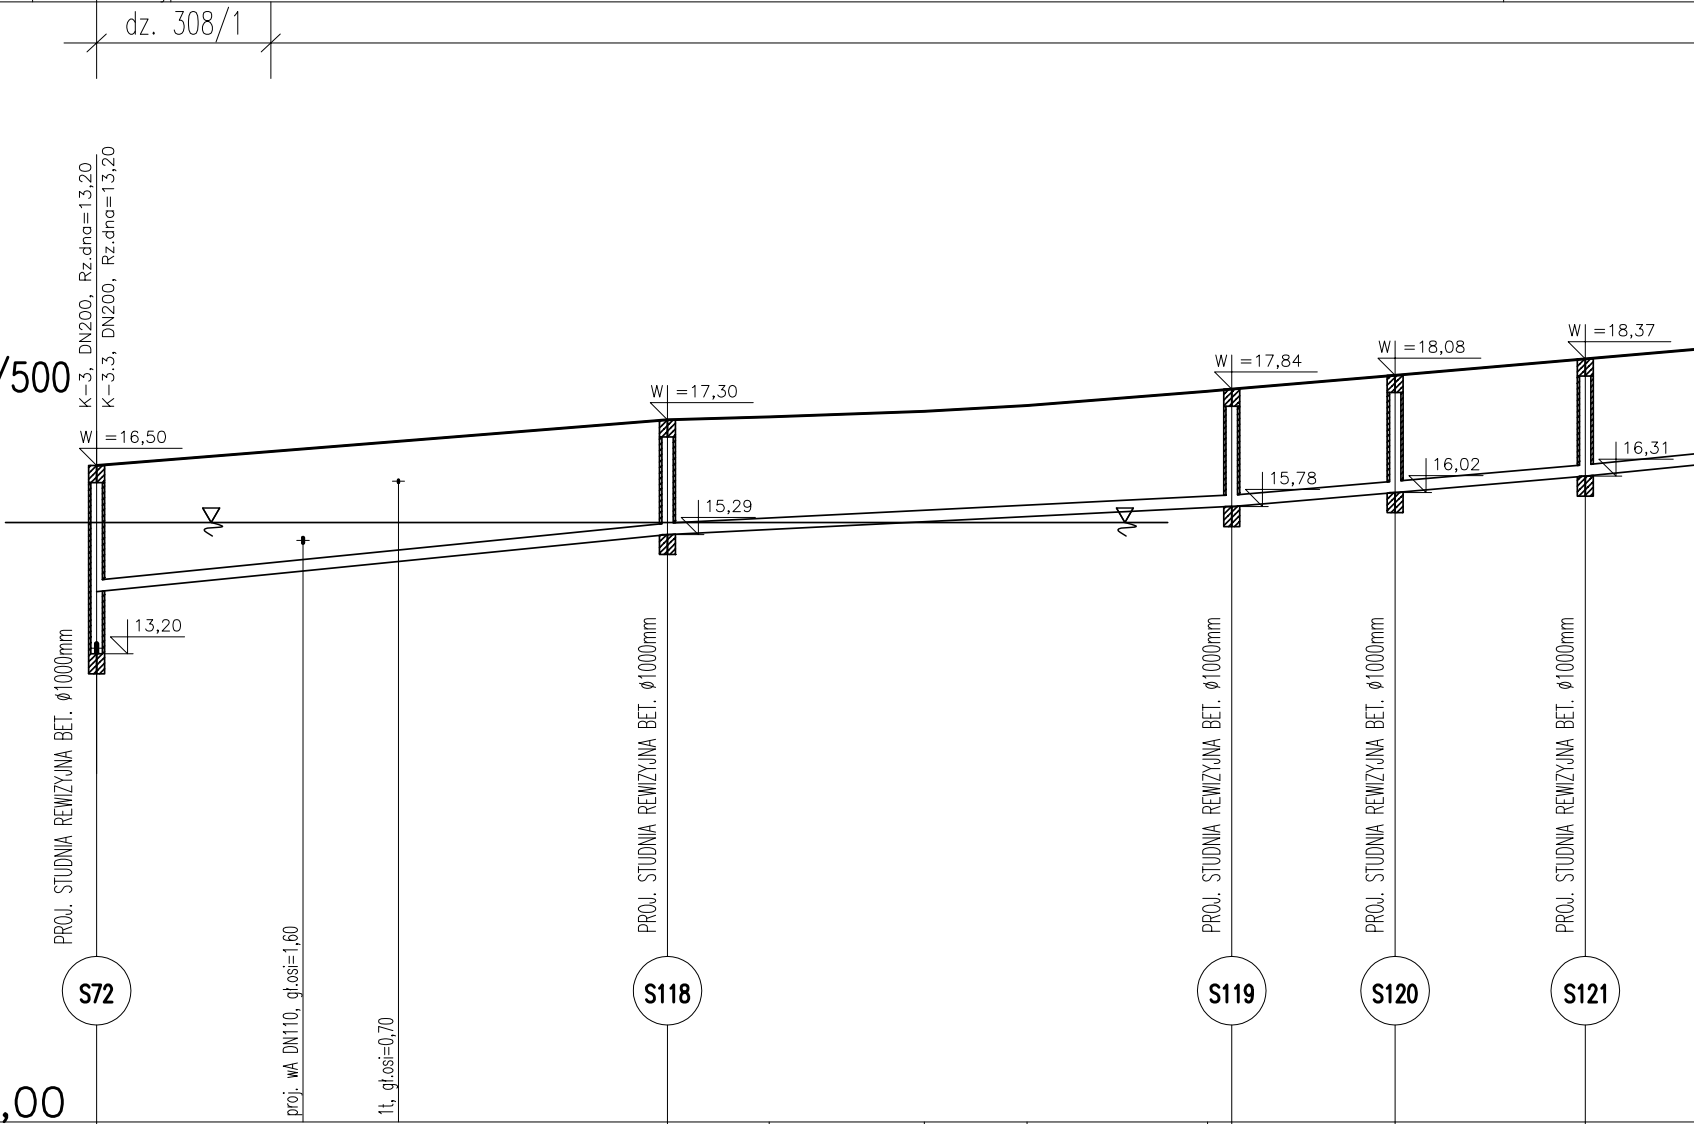

K–3, DN200, Rz.dna=13,20
K–3.3, DN200, Rz.dna=13,20
W =16,50
W =17,30
W =17,84
W =18,08
W =18,37
13,20
15,29
15,78
16,02
16,31
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
proj. wA DN110, gł.osi=1,60
1t, gł.osi=0,70
S72
S118
S119
S120
S121

P.p.=5,00

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębienie dna od terenu istn. | 2,21 | | | 2,01 | 1,97 | 1,94 | 1,95 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,06 |
| Rzędna istniejącego terenu | 16,50 | | | 17,30 | 17,35 | 17,45 | 17,55 | 17,80 | 17,84 | 18,08 | 18,37 |
| Rzędna dna proj. kanału | 14,29 | | | 15,29 | | | | | 15,78 | 16,02 | 16,31 |
| Długość odcinka | 50,00 | | | 49,42 | | | | | 14,31 | 16,65 | |
| Proj. spadek kanału, odległość | L=50,00 i=20,0 ‰ | | | L=49,42 i=10,0 ‰ | | | | | L=14,31 i=17,0 ‰ | L=16,65 i=17,3 ‰ | L=23,81 |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN200 PVC–U SDR34 SN8 | | | | | | | | | | |
| Hektometr i odległości | ○0 | 18,08 | 26,44 | 50,00 | | | | 99,42 | ○1 | 13,73 | 30,38 |

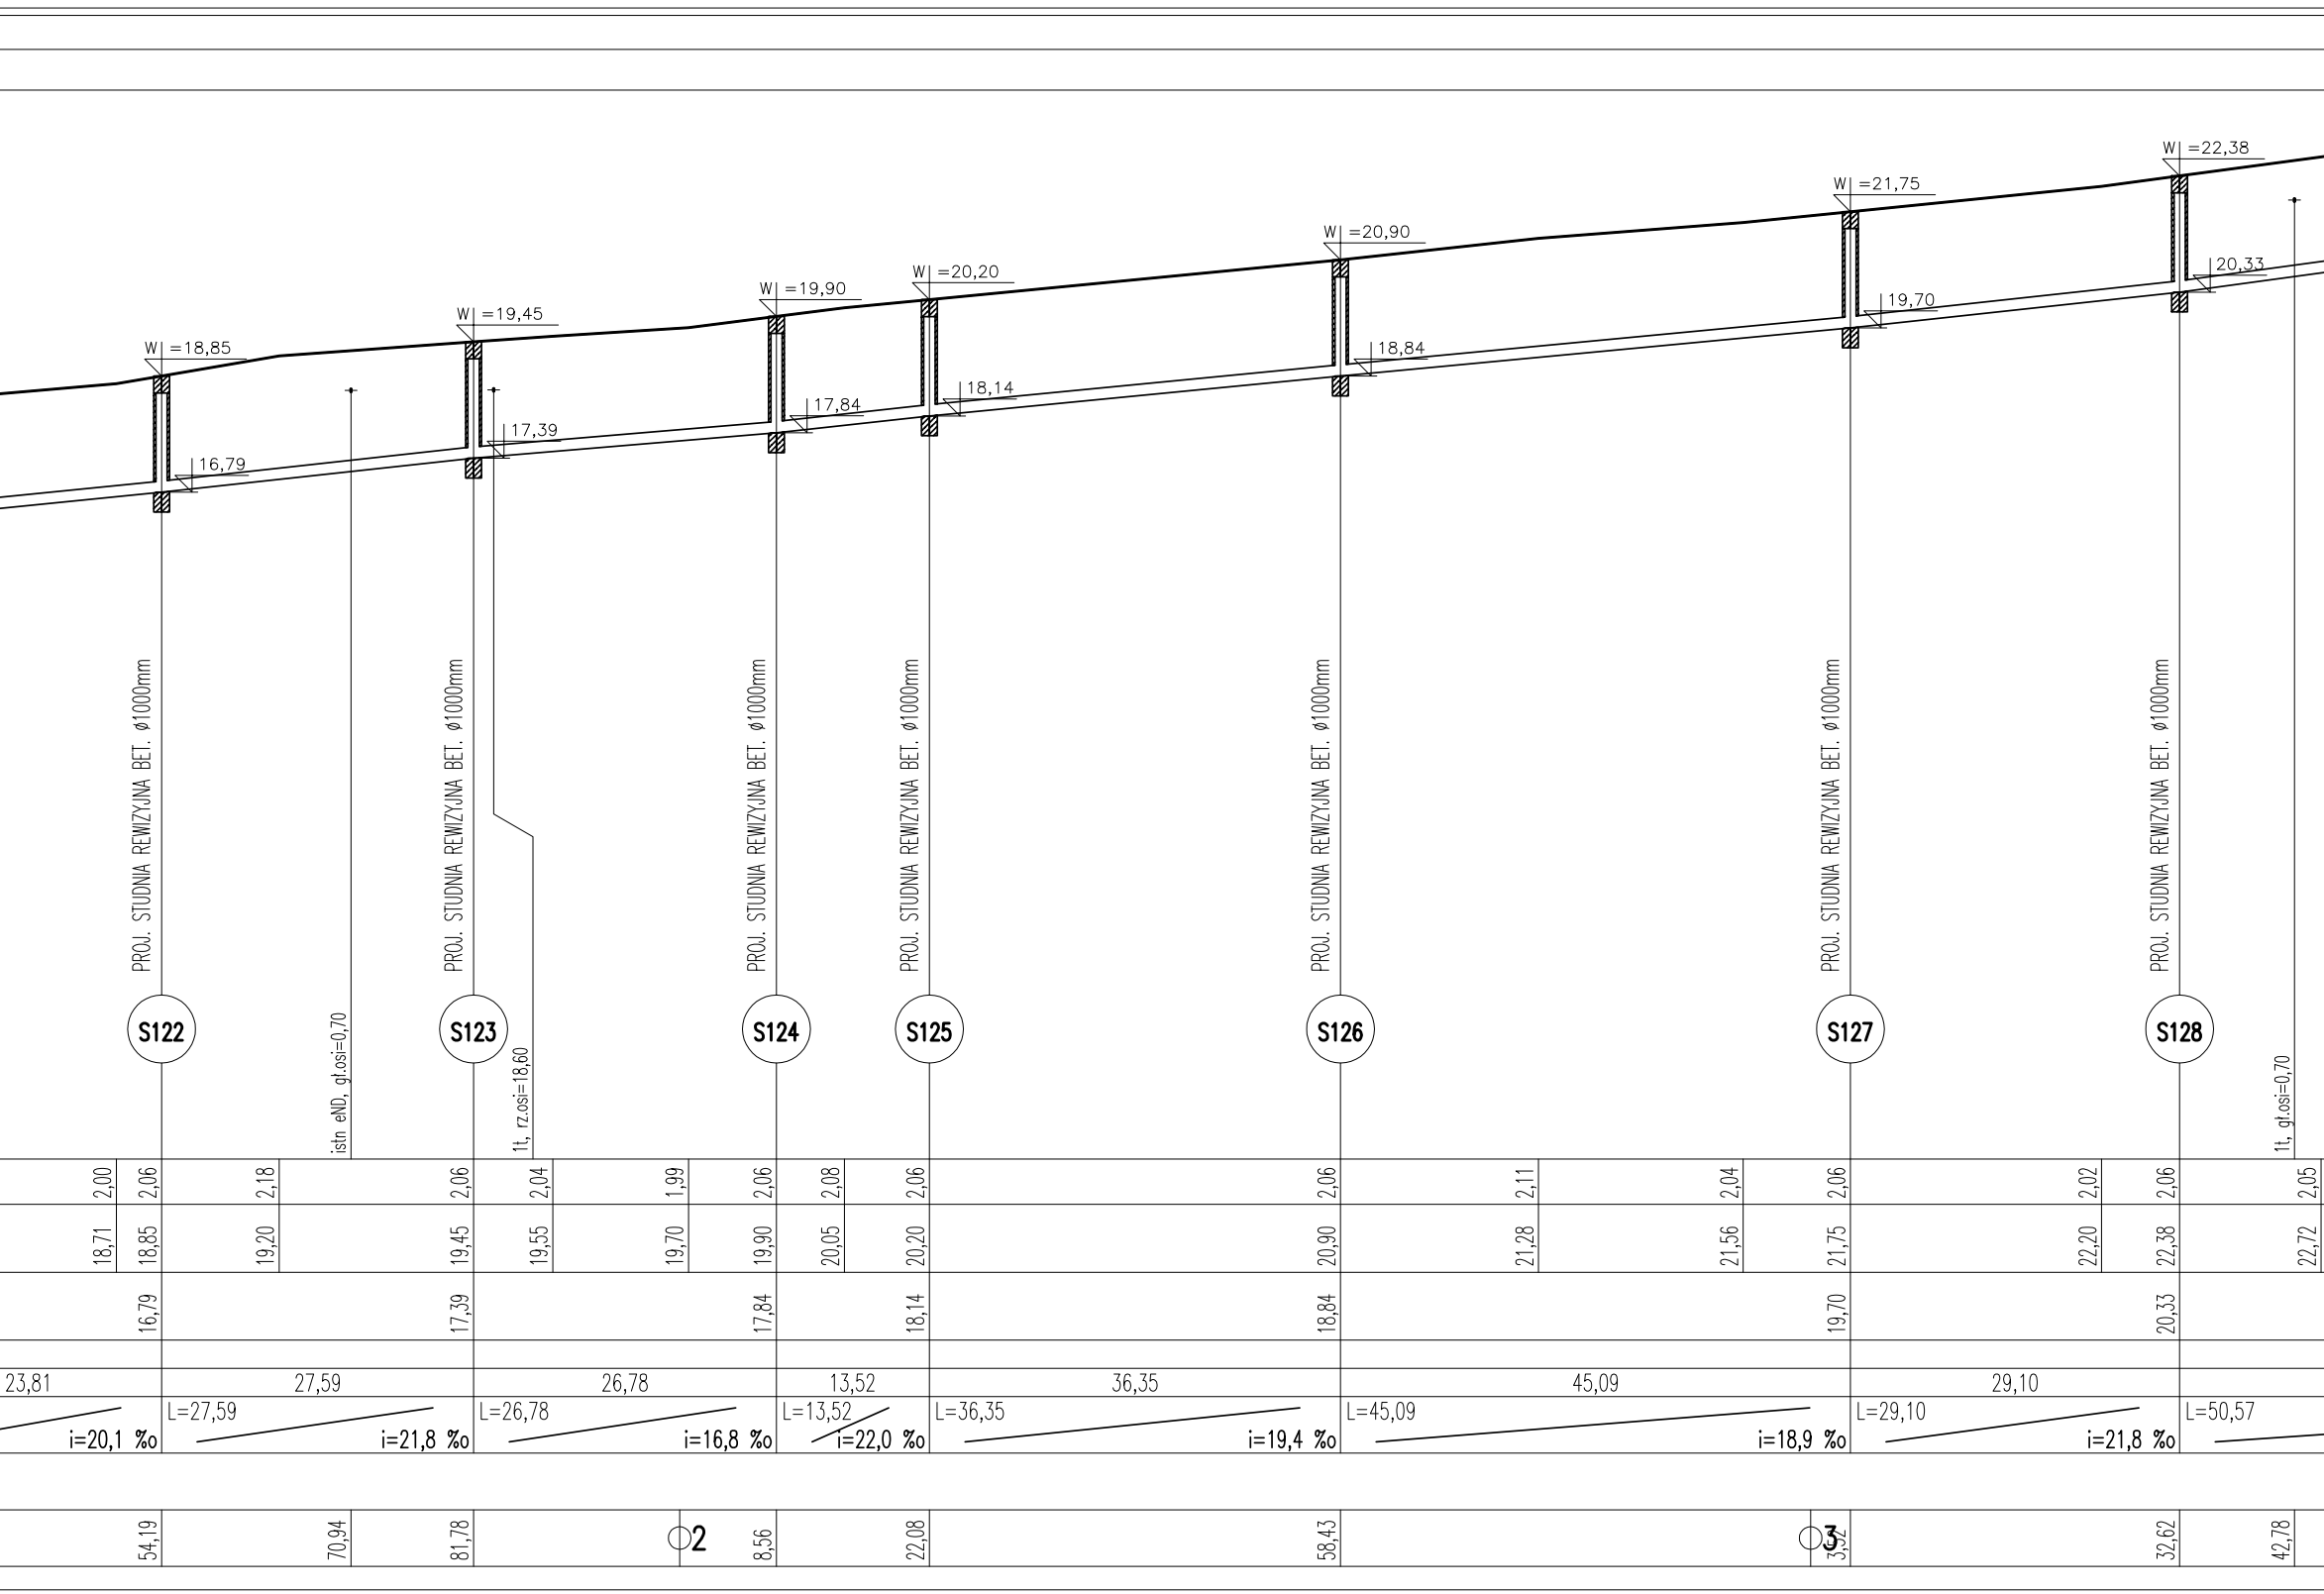
W =18,85
W =19,45
W =19,90
W =20,20
W =20,90
W =21,75
W =22,38
16,79
17,39
17,84
18,14
18,84
19,70
20,33
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
S122
S123
S124
S125
S126
S127
S128
istn eND, gł.osi=0,70
1t, rz.osi=18,60
1t, gł.osi=0,70
2,00
2,06
2,18
2,06
2,04
1,99
2,06
2,08
2,06
2,06
2,11
2,04
2,06
2,02
2,06
2,05
18,71
18,85
19,20
19,45
19,55
19,70
19,90
20,05
20,20
20,90
21,28
21,56
21,75
22,20
22,38
22,72
16,79
17,39
17,84
18,14
18,84
19,70
20,33
23,81
27,59
26,78
13,52
36,35
45,09
29,10
i=20,1 ‰
L=27,59
i=21,8 ‰
L=26,78
i=16,8 ‰
L=13,52
i=22,0 ‰
L=36,35
i=19,4 ‰
L=45,09
i=18,9 ‰
L=29,10
i=21,8 ‰
L=50,57
54,19
70,94
81,78
2
8,56
22,08
58,43
3
3,52
32,62
42,78

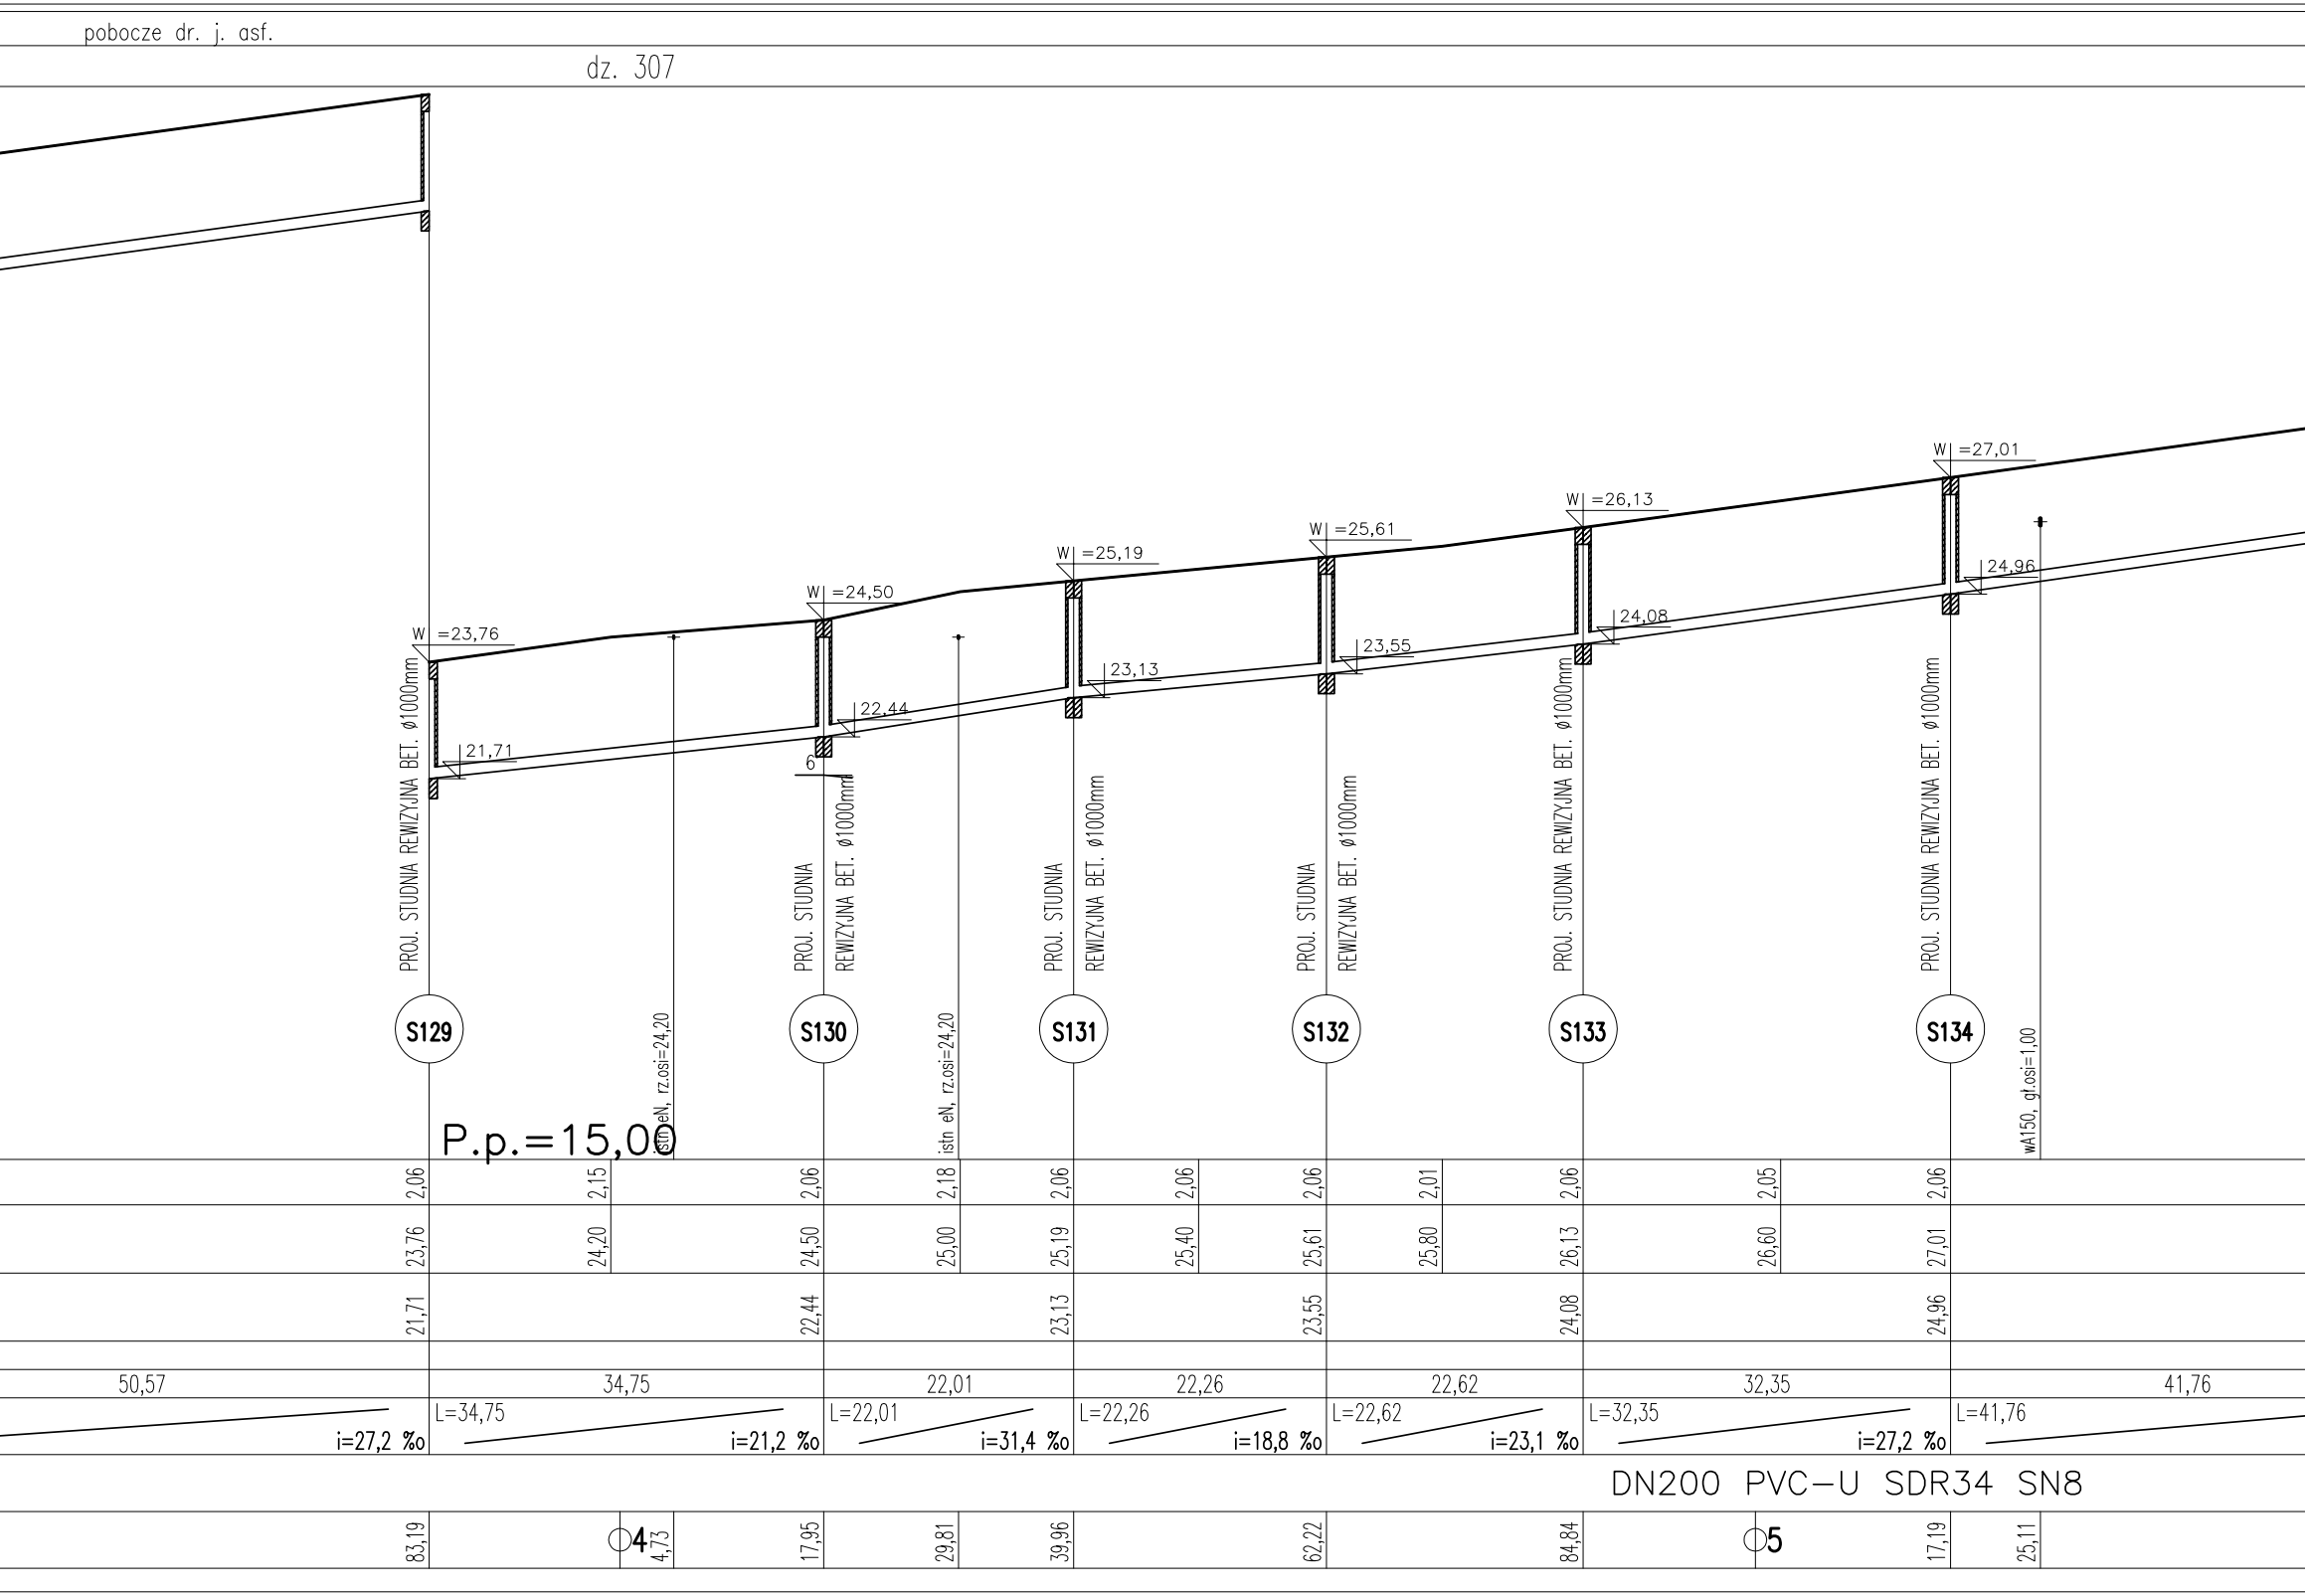
pobocze dr. j. asf.
dz. 307
W =23,76
21,71
W =24,50
22,44
6
W =25,19
23,13
W =25,61
23,55
W =26,13
24,08
W =27,01
24,96
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
S129
S130
S131
S132
S133
S134
istn eN, rz.osi=24,20
istn eN, rz.osi=24,20
wA150, gł.osi=1,00
P.p.=15,00
2,06
2,15
2,06
2,18
2,06
2,06
2,06
2,01
2,06
2,05
2,06
23,76
24,20
24,50
25,00
25,19
25,40
25,61
25,80
26,13
26,60
27,01
21,71
22,44
23,13
23,55
24,08
24,96
50,57
34,75
22,01
22,26
22,62
32,35
41,76
i=27,2 ‰
L=34,75
i=21,2 ‰
L=22,01
i=31,4 ‰
L=22,26
i=18,8 ‰
L=22,62
i=23,1 ‰
L=32,35
i=27,2 ‰
L=41,76
DN200 PVC–U SDR34 SN8
83,19
○4
4,73
17,95
29,81
39,96
62,22
84,84
○5
17,19
25,11

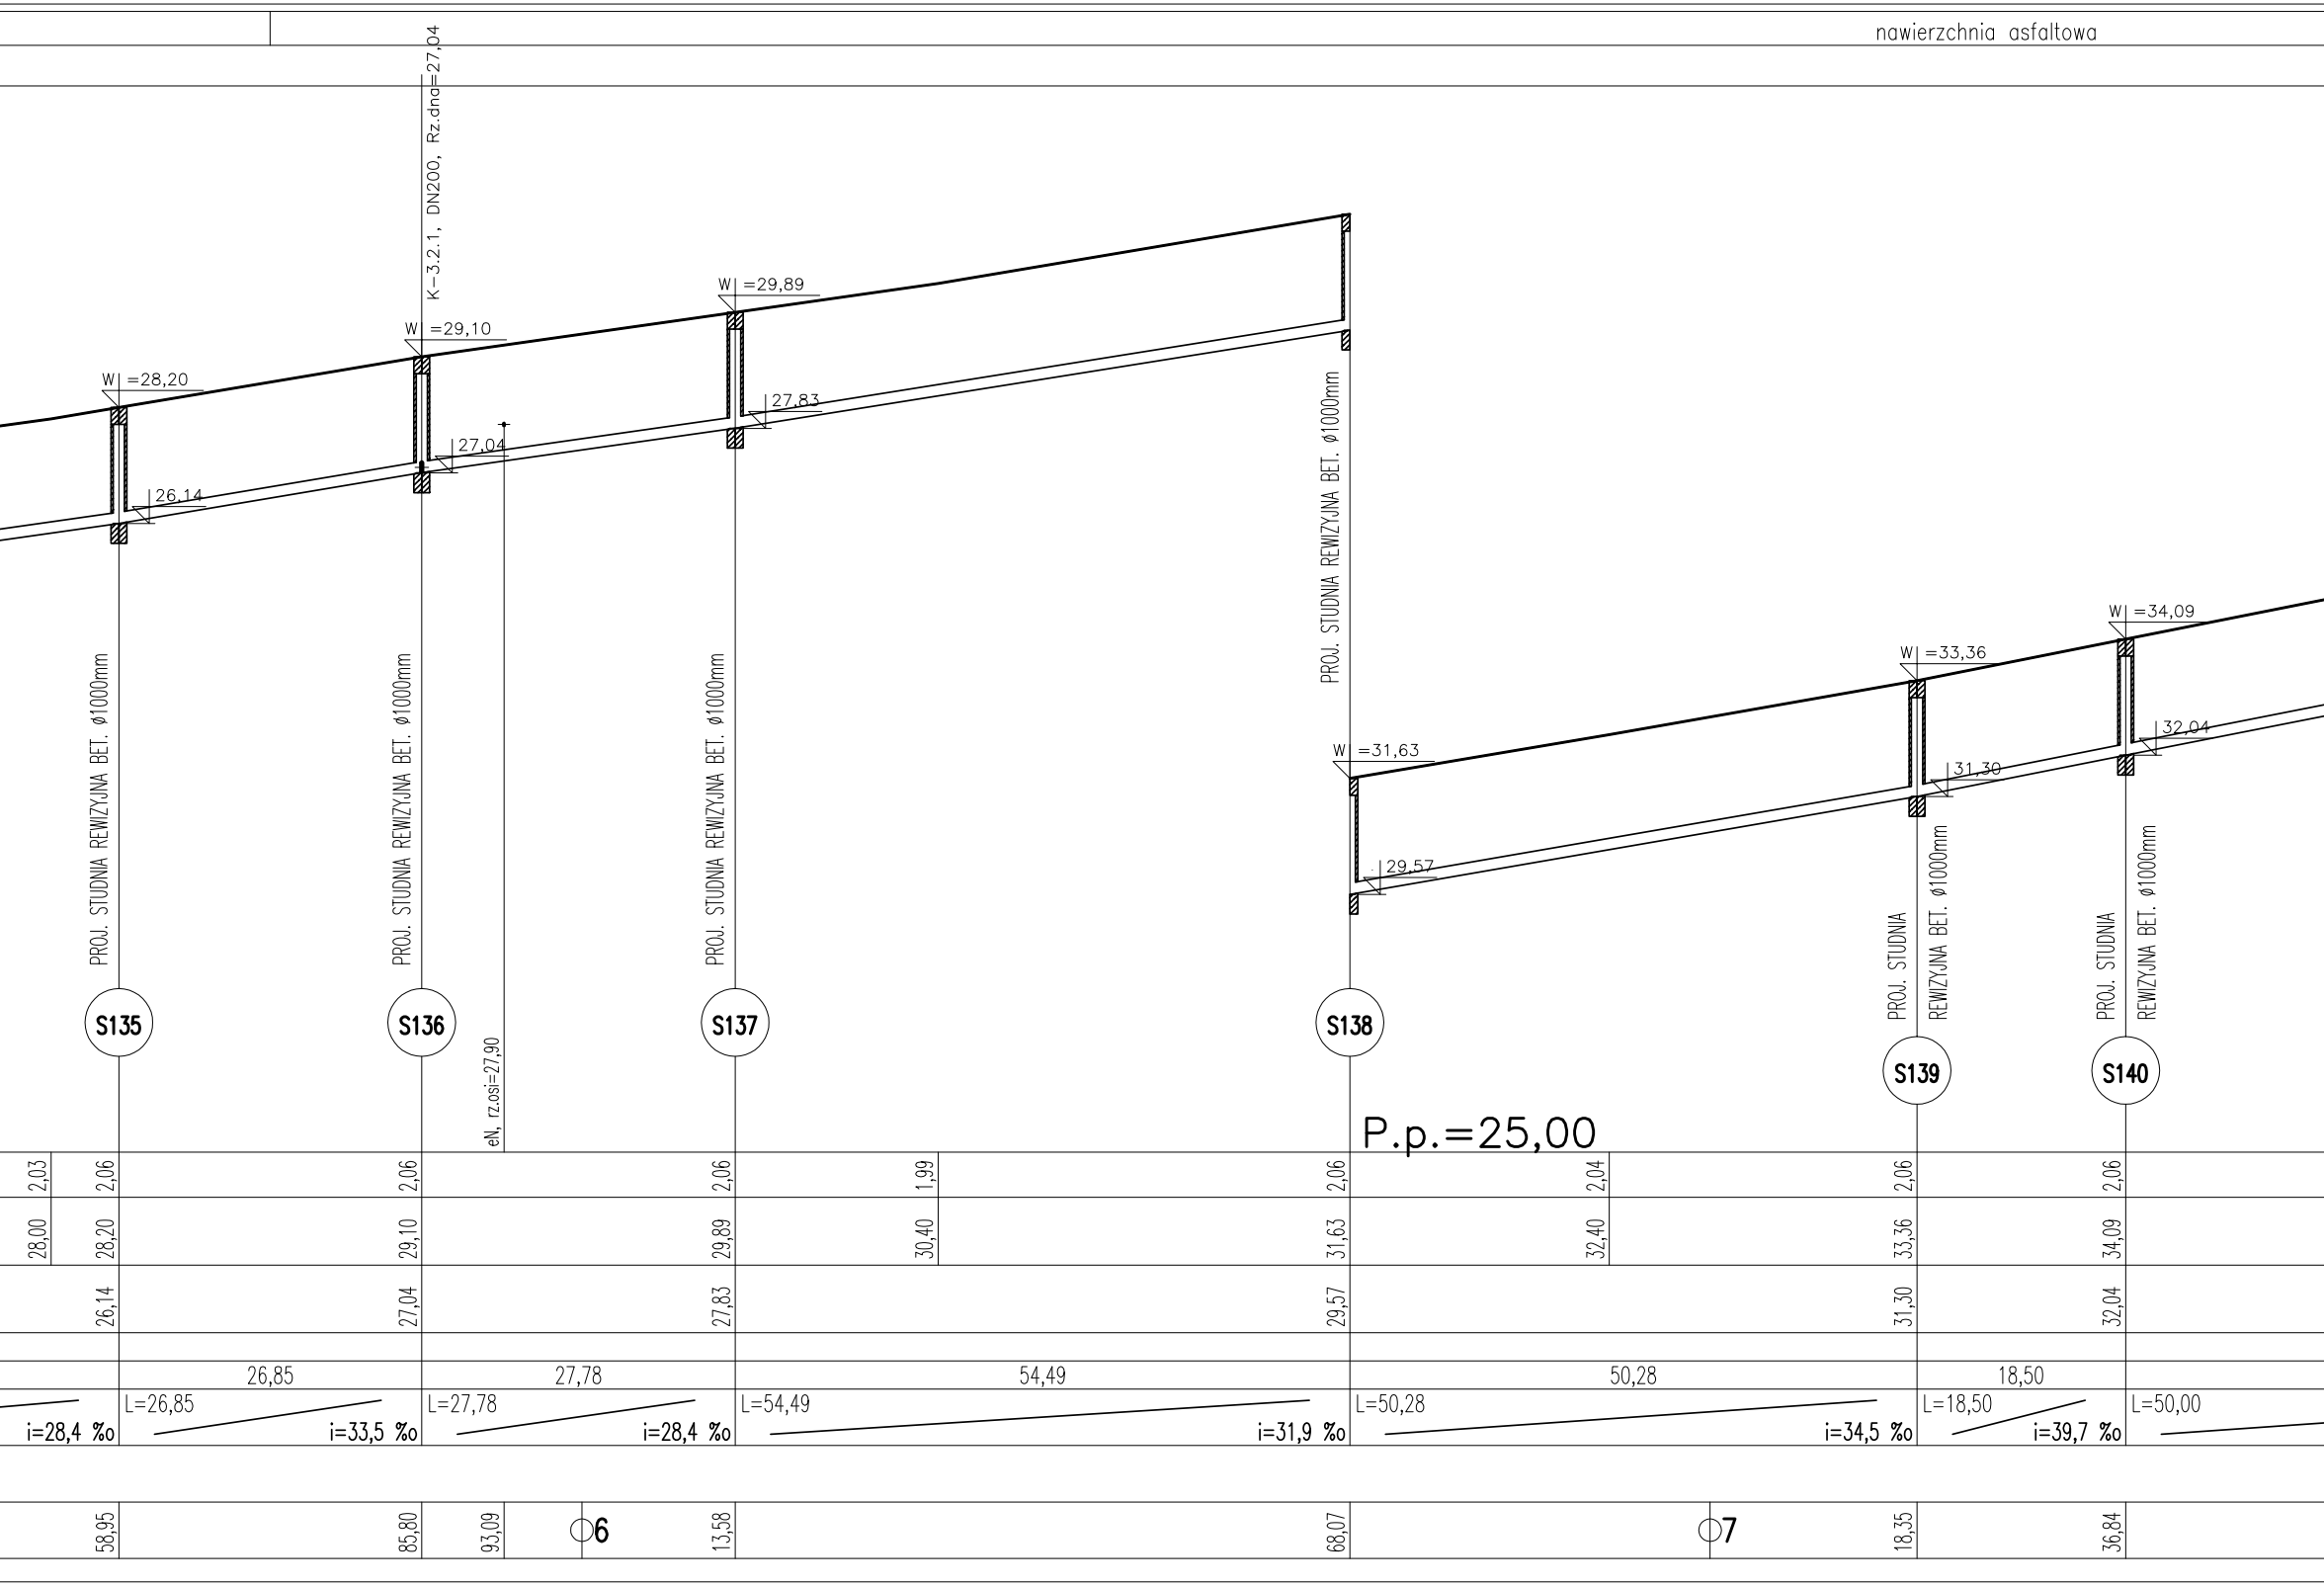
nawierzchnia asfaltowa
K-3.2.1, DN200, Rz.dna=27,04
W =28,20
W =29,10
W =29,89
W =31,63
W =33,36
W =34,09
26,14
27,04
27,83
29,57
31,30
32,04
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
S135
S136
S137
S138
S139
S140
eN, rz.osi=27,90
P.p.=25,00
2,03
2,06
1,99
2,04
28,00
28,20
29,10
29,89
30,40
31,63
32,40
33,36
34,09
26,85
27,78
54,49
50,28
18,50
L=26,85
L=27,78
L=54,49
L=50,28
L=18,50
L=50,00
i=28,4 ‰
i=33,5 ‰
i=28,4 ‰
i=31,9 ‰
i=34,5 ‰
i=39,7 ‰
58,95
85,80
93,09
6
13,58
68,07
7
18,35
36,84

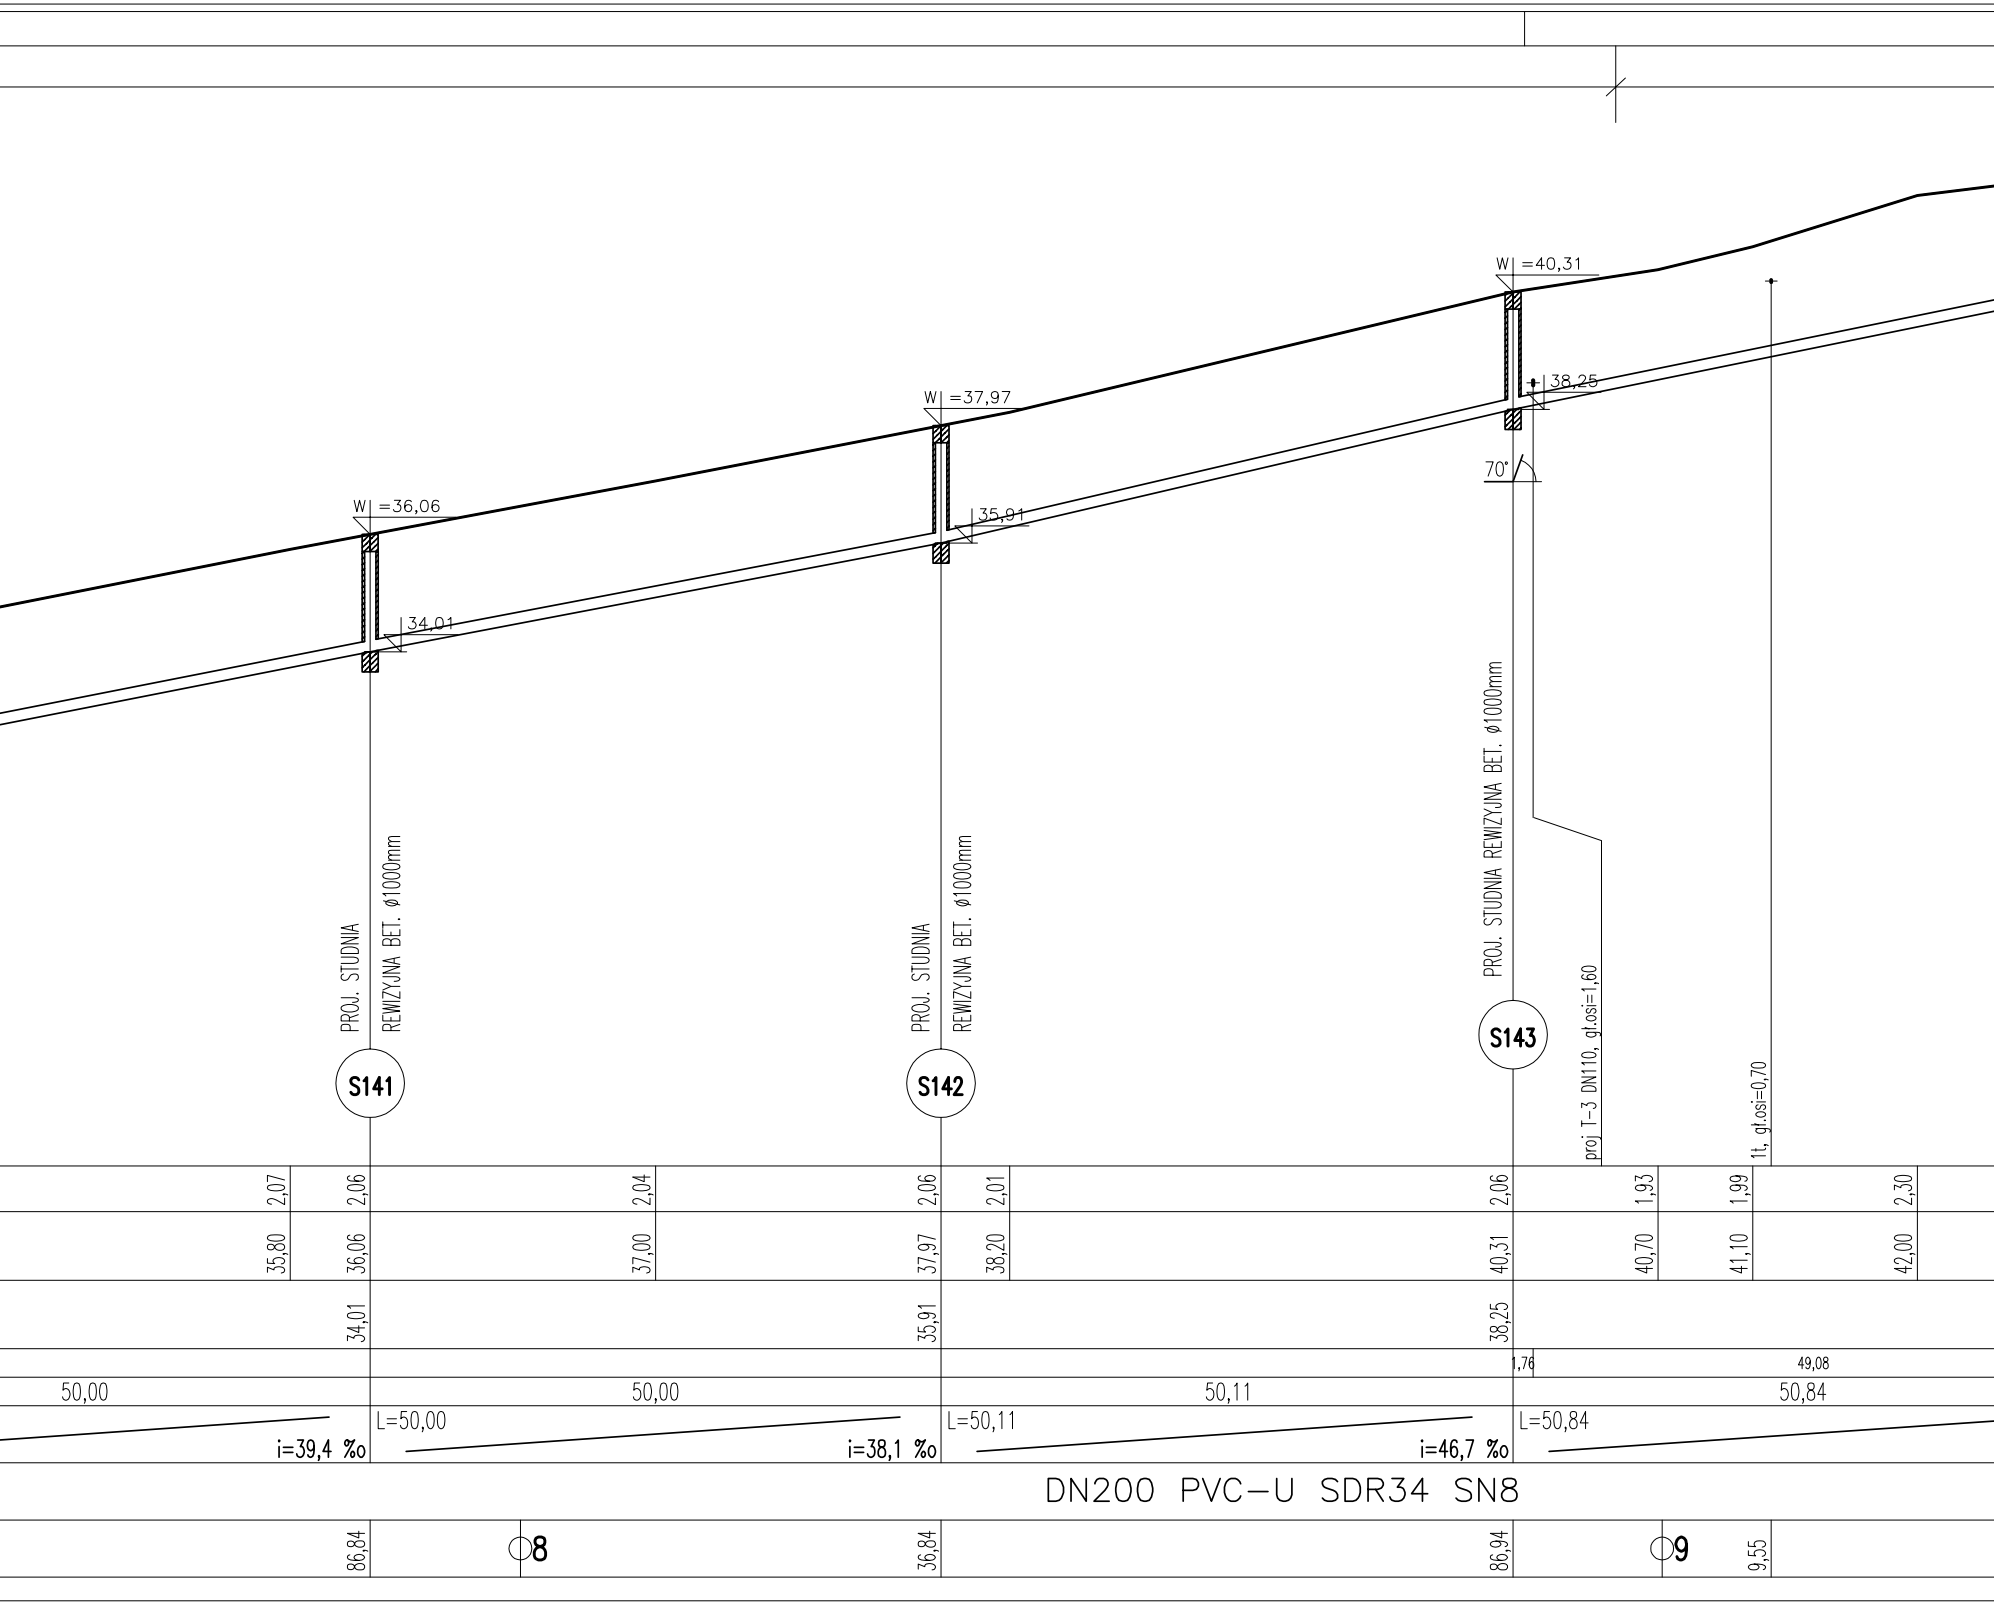
W =36,06
34,01
W =37,97
35,91
W =40,31
38,25
70°
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
S141
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
S142
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
S143
proj T-3 DN110, gł.osi=1,60
1t, gł.osi=0,70
2,07
2,06
2,04
2,06
2,01
2,06
1,93
1,99
2,30
35,80
36,06
37,00
37,97
38,20
40,31
40,70
41,10
42,00
34,01
35,91
38,25
1,76
49,08
50,00
50,00
50,11
50,84
L=50,00
L=50,11
L=50,84
i=39,4 ‰
i=38,1 ‰
i=46,7 ‰
DN200 PVC–U SDR34 SN8
86,84
○8
36,84
86,94
○9
9,55

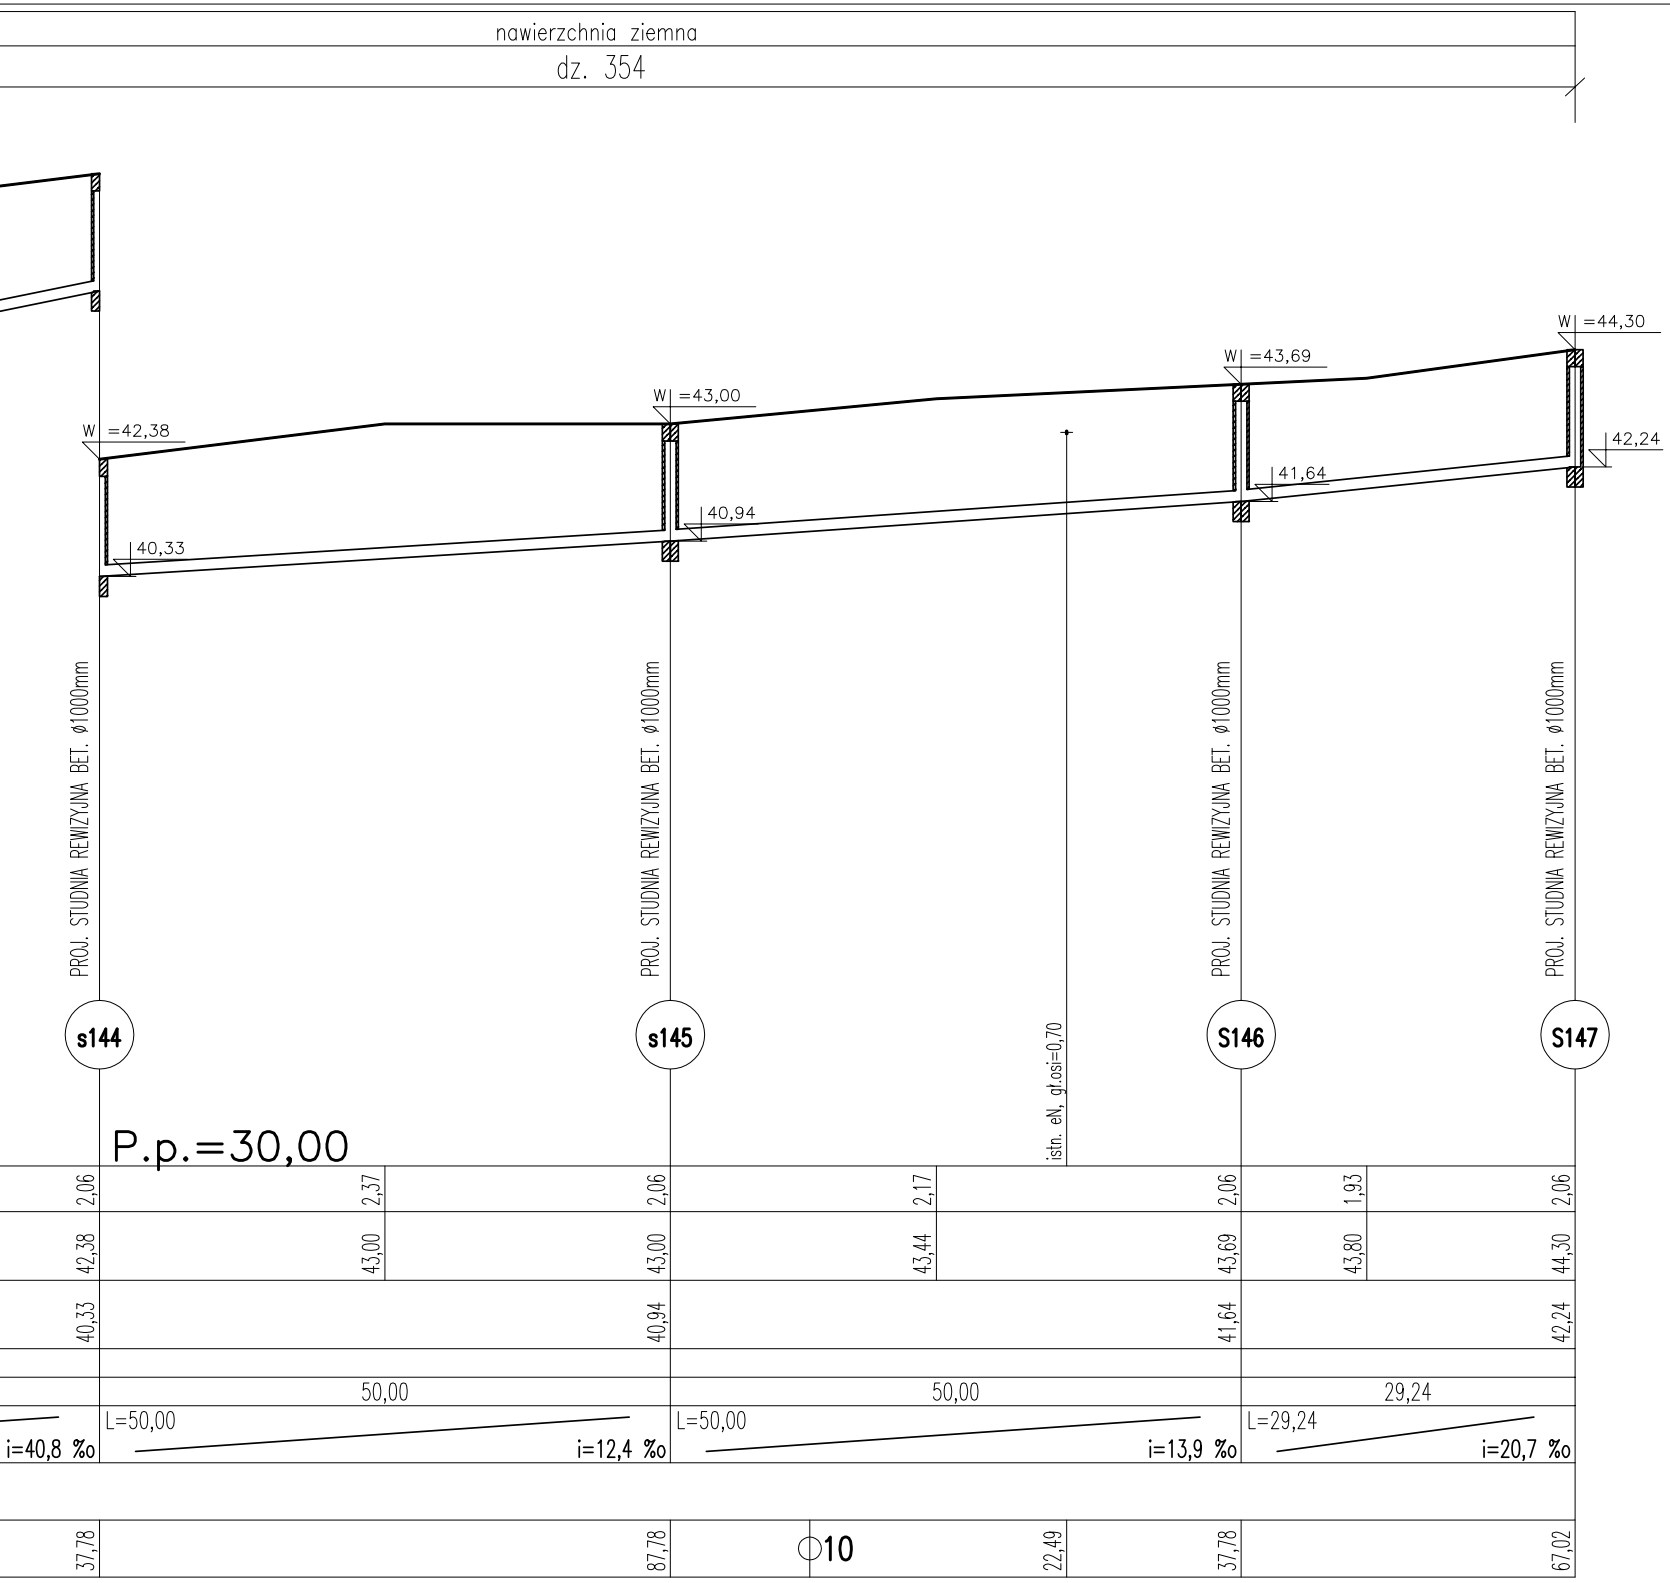
nawierzchnia ziemna
dz. 354
W =42,38
W =43,00
W =43,69
W =44,30
40,33
40,94
41,64
42,24
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BET. ø1000mm
s144
s145
istn. eN, gł.osi=0,70
S146
S147
P.p.=30,00
2,06
2,37
2,06
2,17
2,06
1,93
2,06
42,38
43,00
43,00
43,44
43,69
43,80
44,30
40,33
40,94
41,64
42,24
50,00
50,00
29,24
i=40,8 ‰
L=50,00
i=12,4 ‰
L=50,00
i=13,9 ‰
L=29,24
i=20,7 ‰
37,78
87,78
ø10
22,49
37,78
67,02

Rysunek rozpatrywac zgodnie z legendą na rys. 13.

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość<br>jedn. | Ilość<br>całk. |
|---|---|---|---|
| 1. | DN200 PVC-U, SDR34, SN8 | mb. | 1067,00 |

**ECOKUBE** TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128-134, 90-527 Łódź

Inwestor: Gmina Malechowo, 76-142 Malechowo 22A

Nazwa inwestycji:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach oraz przebudowa wodociągu w Niemicy

Branża:

Faza: projekt budowlany

Tytuł rysunku: Profil po drodze przepływu ścieków: K-3.2

Skala: 1:100/500

Data: 09.2013

Projektował:
mgr inż. Katarzyna Matuszewska-Turniak

Nr uprawnień: LOD/0894/POOS/08

Opracował:
mgr inż. Małgorzata Dominowska-Łazarek
-

Sprawdził:
inż. Bohdan Jaguczański
GP-8346-51/78

Podpis:

Nr rysunku: 20